Atkarsmens vilņu tecenā atbalstsienu novietojums objekta ģenerālplānā
M 1:250

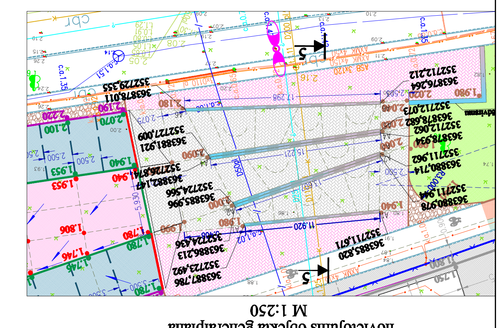

Atbalstsiena uz pamata asij A1-A1

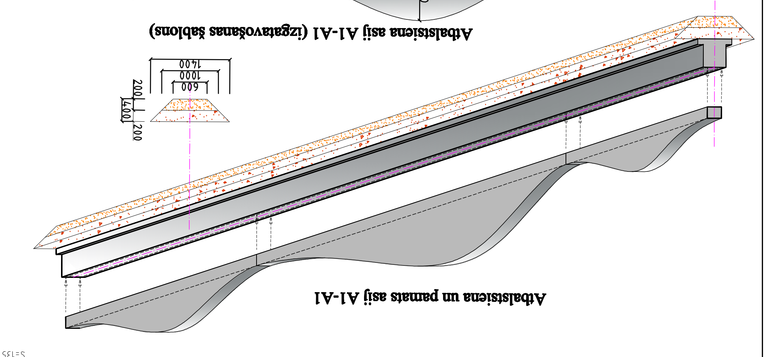

Atbalstsiena asij A1-A1 (izgatavošanas šahtiņos)

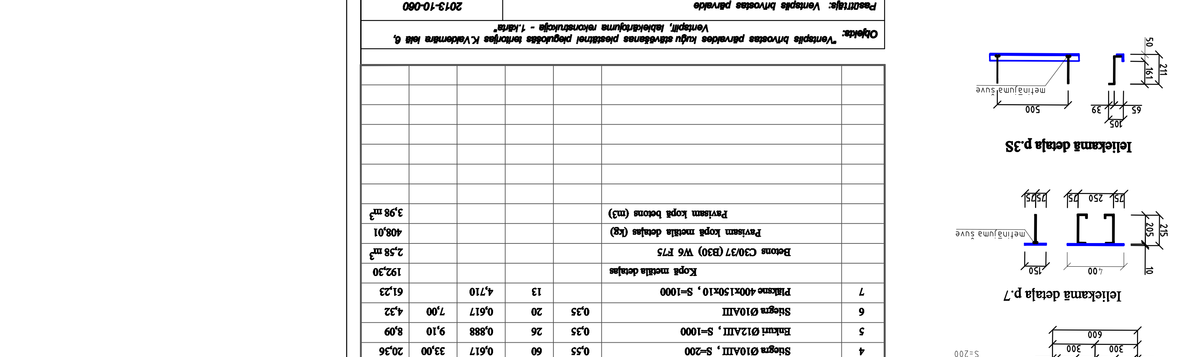

Atbalstsiena asij A1-A1

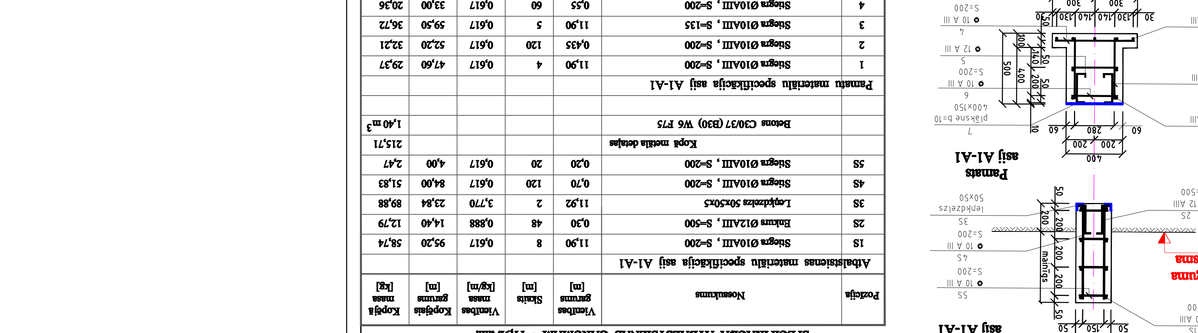

Pāmats asij A1-A1

Leitekšmeņa detaļa p.7

Leitekšmeņa detaļa p.35

Atbalstsienas materiāla specifikācija

SPKŠVTAĶCIJA ATBALSTSIENAS GARUMAM - 11,92 t.m.

Pozīcija	Nosaukums	Vienības garums [m]	Skaits [gb.]	Vienības masa [kg/gb.]	Kopējais garums [m]	Kopējā masa [kg]
Atbalstsienas materiāla specifikācija asij A1-A1						
1S	Stegpa Ø10AIII , 9=200	11,90	8	0,617	95,20	58,74
2S	Statņa Ø12AIII , 9=600	0,30	48	0,888	14,40	12,79
3S	Leņķstiņa 50x50x5	11,92	2	3,770	23,84	89,88
4S	Stegpa Ø10AIII , 9=200	0,70	120	0,617	84,00	51,83
5S	Stegpa Ø10AIII , 9=200	0,50	20	0,617	4,00	2,47
	Kopā masa asinīm					215,71
	Betons C30/37 (B30) W6 F75					1,40 m³
Pāmāts materiāla specifikācija asij A1-A1						
1	Stegpa Ø10AIII , 9=200	11,90	4	0,617	47,60	29,37
2	Stegpa Ø10AIII , 9=200	0,415	120	0,617	52,20	32,21
3	Stegpa Ø10AIII , 9=115	11,90	3	0,617	35,70	24,73
4	Stegpa Ø10AIII , 9=200	0,55	60	0,617	33,00	20,36
5	Statņi Ø12AIII , 9=1000	0,75	36	0,888	9,10	8,09
6	Stegpa Ø10AIII	0,75	20	0,617	7,00	4,32
7	Plāksne 400x130x10 , 9=1000		13	4,710		61,23
	Kopā masa asinīm					192,30
	Betons C30/37 (B30) W6 F75					2,58 m³
	Pretsarus šuvē betona daudzums (kg)					404,01
	Pretsarus šuvē betona daudzums (m3)					3,58 m³

Objekts:	Vircaļavas ūdenstecē Lejā esošajiem zemūdens pārgāziena kompleksa K.Valdemāra ielā 6. Vircaļavā, Jelgavas novadā, Latvijā				
Projektētājs:	Vircaļavas ūdenstece pārvalde				2013-10-000
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Atkārtojums	
Proj. vadītājs	A.Kļaviņš		22.12.2013		
Proj.apsp.vadītājs	A.Kļaviņš		22.12.2013		
Projektētājs	A.Kļaviņš		22.12.2013		
	Lasāmgājiena asamblejas - atzīmes vējā baseina ūdenstilpē Jelgavas novadā			Stadija	Lapa
				TP	07 - 8
				Mērogs	
				M 1:50	