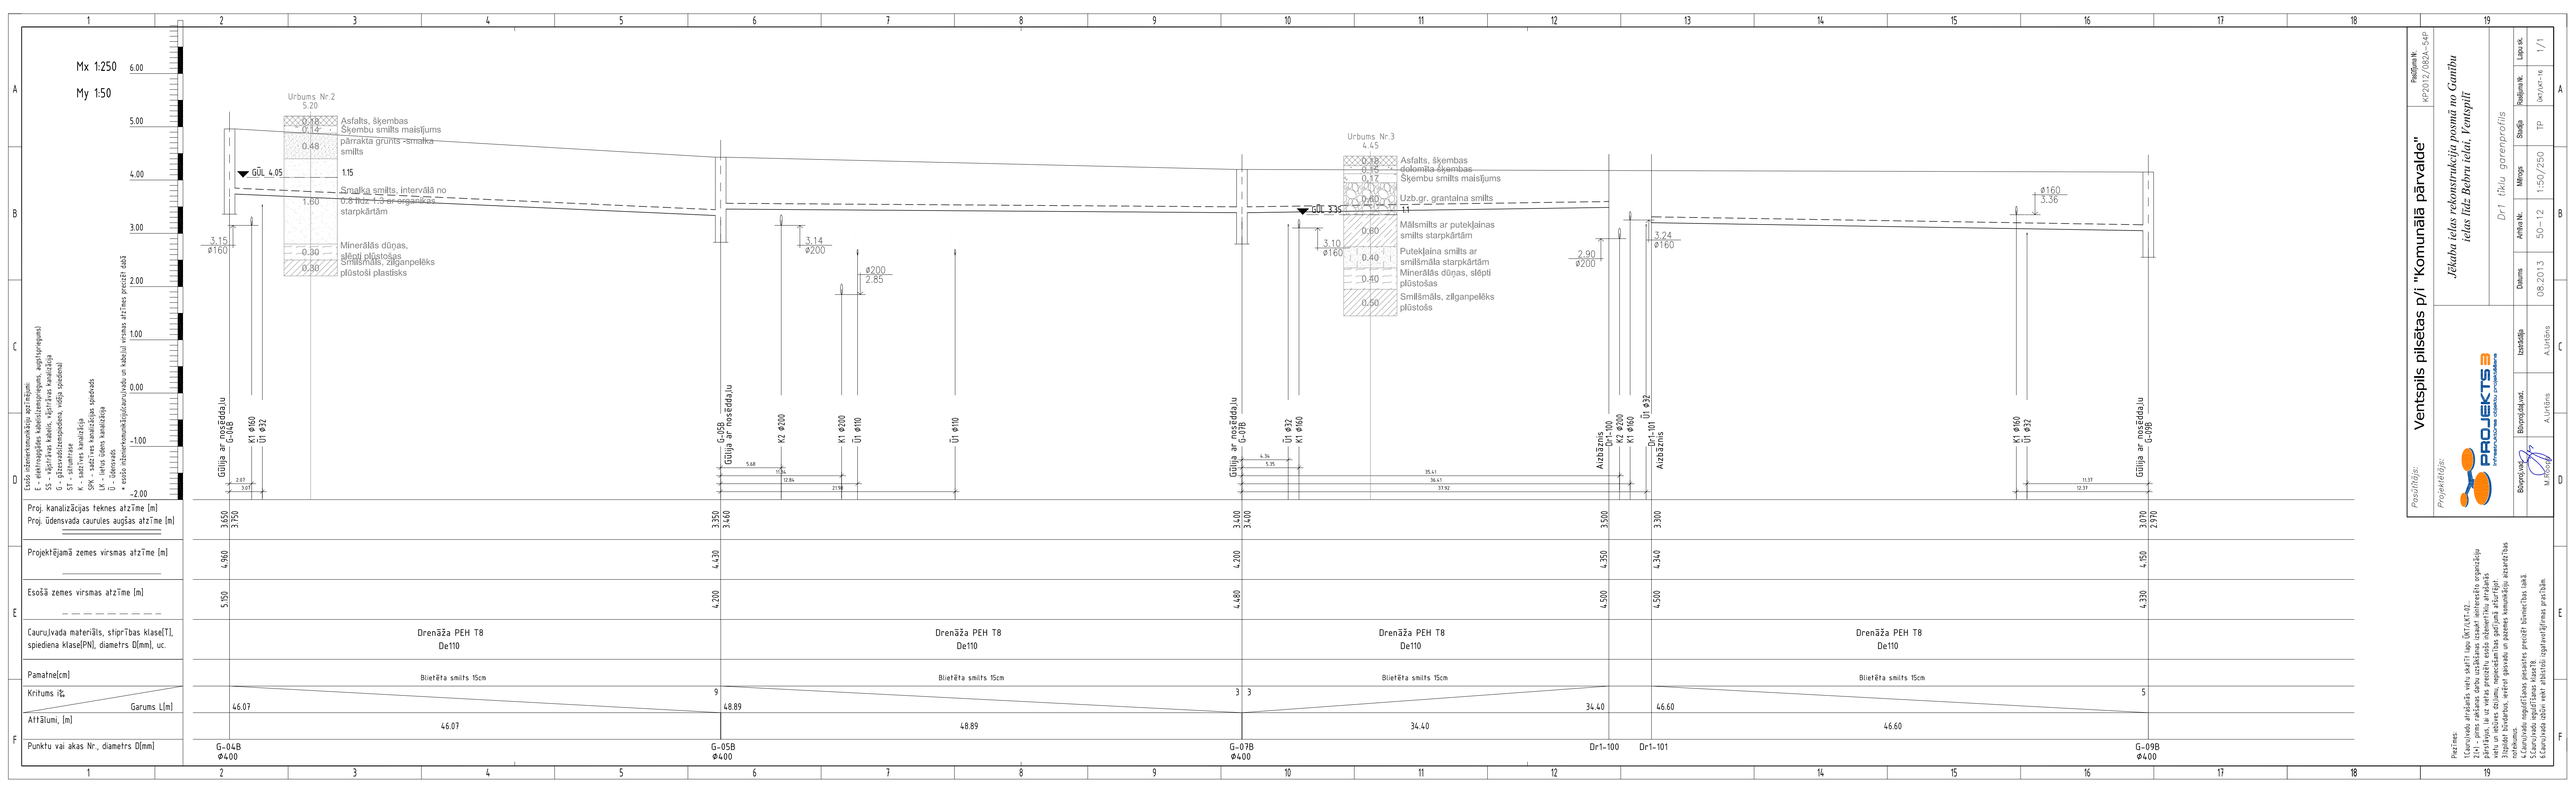


Lāpa ūdensnotekcaurulēs apzīmējumi:
E - ekshaustgāzes kabeļizmetņgrupa, avgāzeņgrupa)
SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
G - gāzesvadizemspiediena, vidēja spiedienā)
K - kabeļu kanalizācija
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LŪ - lietus ūdens kanalizācija
LŪ - Lietusūdens
V virsūdensvadumūkāpjošaicaurulevads un kabeļaivirsmas atzīmes precizēt zemāk

| Rasējuma Nr. | KP2012/080A-SAP | Lapa sk. | 1/1 |
|---|---|---|---|
| Posāpējā: | Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde" | | |
| | *Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Gaitiņu ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī* | | |
| | *Dr1 Tīklu garenprofils* | Rasējuma Nr. | Lapu skaits |
| | | Mērogs | Stadija |
| | | Apstr.Nr. | 50-12 |
| | | Datums | 08.2013 |
| Projektētājs: | PROJEKTS 3 | Izstrādāja | A.Ušpēters |
| | | Rūpniecībā vad. | A.Ušpēters |
| | | Rūpniecībā | A.Ušpēters |

Piezīmes:
1.Caurulvada atrāšanās vietu skatīt lapā SATURS-02.
2.Ja caurulvada atrāšanās vietā ir konstatēts esošajās organizācijās pārsniegts, ka uz vietas precizēta esošo inženiertīklu atrašanās vieta un skiču dzīļumu, nepieciešamības gadījumā atkārtojot inženiertīklu izpēti.
3.Caurulvadu nogulšanas pieņemtas precīzi kilometrāžas tabulā, vietēji precizējot uz vietas.
4.Caurulvada ūdeni nekt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.
5.Caurulvada ūdeni nekt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.