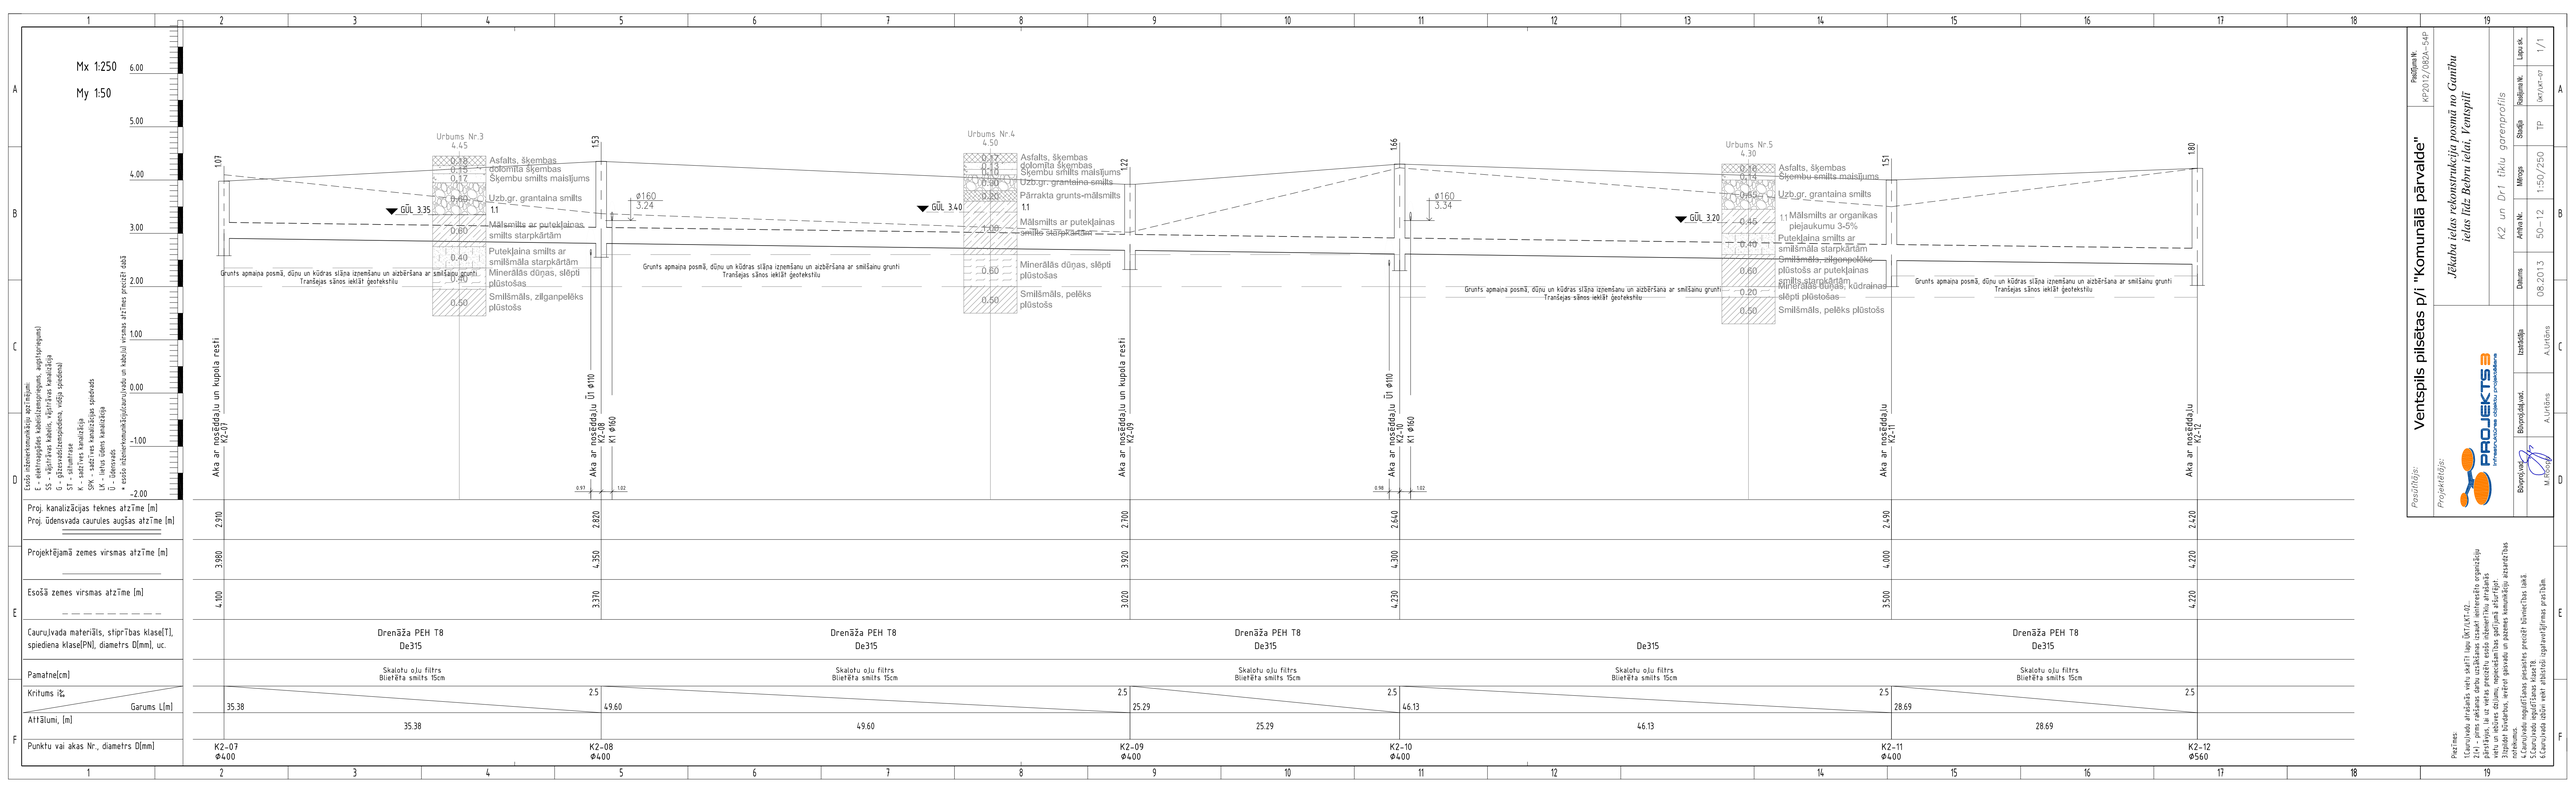

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde"

Projektētājs: PROJEKTS 3

Projekta Nr. KP2012/080A-SAP

Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Gaitiņu ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī

K2 un Dr1 līkļu garenprofils

Projektēja		Mērogs	1:50/250	Lapa Nr.	1/1
Vad.inž.		Datums	08.2013	Arhīva Nr.	50-12
Izstrādāja	A.Ustiņš				
Būvprojekta vad.	A.Ustiņš				

Piezīmes:
1.Cauruļvada atrāšanās vietu skatīt lapā SATURS-02.
2.Cauruļvada montāžu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
3.Cauruļvadu pārbaudīt pirms apbūves ar gaisa spiedienu 0,5 bar.
4.Cauruļvada ūdens necaurlaidību pārbaudīt ar ūdens līmeni akā.
5.Cauruļvada ūdens necaurlaidības pārbaudi veikt pirms cauruļvada apbūves.
6.Cauruļvada ūdens necaurlaidības pārbaudi veikt atbilstoši spēkā esošajām prasībām.