


lervada slīdzis In A
Uzskaitē
Grupas Nr
Kopnes In A
Aizsardz. aparāts In A
Komutāc. aparāts In A
Kontrol- uzskaitē

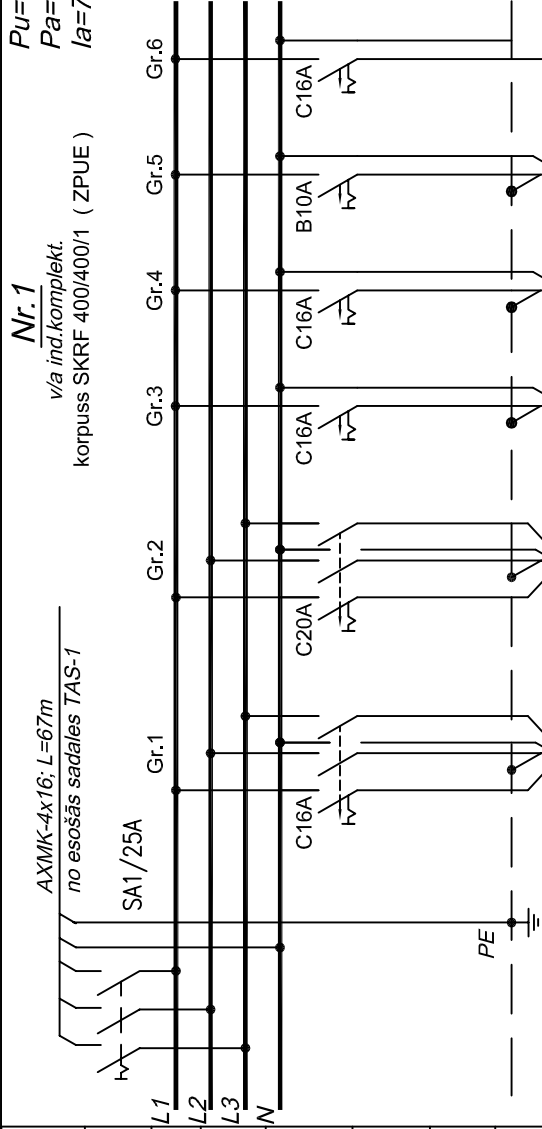

$P_U=6,5kW$
 $P_a=3,9kW$
 $I_a=7,8A$

$U=400/230V$

Nosaukums	Patērtājs				
	Apzīm.	Līnija			
	Nr pēc plāna	Caurule			
	Pn kW	Kabeļa marka			
	Pa kW	garums m			
	Ia A				
	M kWm				
	$\Delta U \%$				

1	2	3	4	5	
2,2	2,6	1,5	0,15	0,08	
2,2	2,6	1,5	0,15	0,08	
3,9	4,7	6,8	0,7	0,4	
Degvielas uzpildes sūknis	Va hermētiskas rozetes	Sūkņa iekārtas apsilde	Sūkņa elektronika	El. apgaismojums	Rezerve

SIA "Ventplac"

Pasūtītājs:

Projektētājs:



Ventspils brīvostas saukravu termināļa degvielas uzpildes punkta būvniecība

Rasējums:
Aprēķinu shēma

Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
K.Draviņš	05.2014	07-14		TP	ELT-3	1/1