


Gājēju drošības barjeru konstrukcija

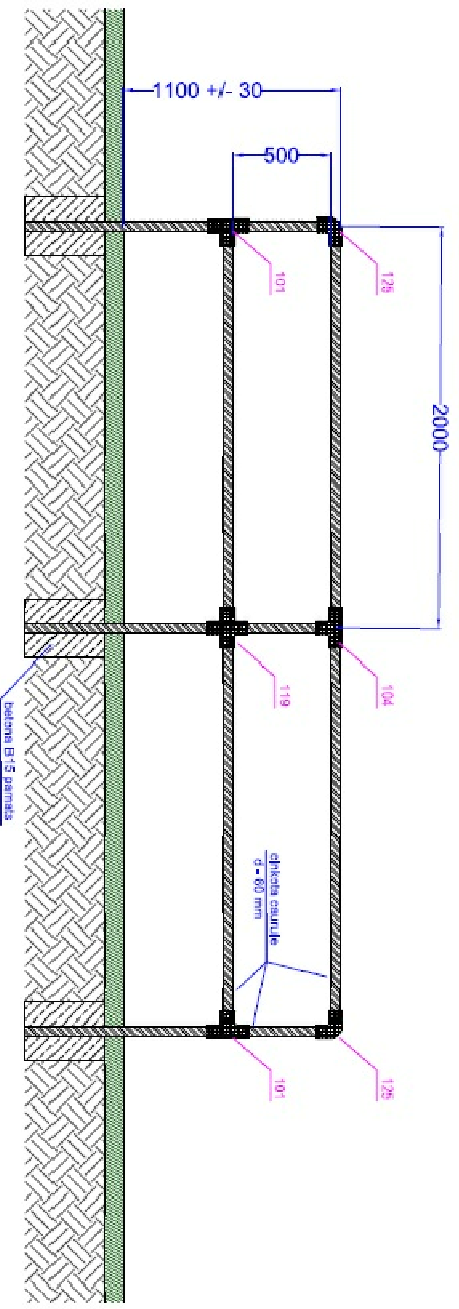

PIEZIMES

1. Vēlā izmetotā miltiem.
2. Konkrētāji izmantotas cietās caurules ar ārējo diametru $d = 60$ mm,
3. Stablu nosaukumiem ar burtu B15 ($0,3 \times 0,3 \times 0,5$ m apjomā),
4. Barības uzturēšanu veikt atbilstoši LV S EN 12899-1 prasībām, būvprojekta noteiktās dislokācijas vietās.

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|---|---|
| | | | | Pasūtītājs: | Izpilnītājs: Projektiēšanas birojs AUSTRIUMI 18. Novembra iela Nr.2a, Rēzekne tel. 26821100, 26524949 , fax 64622605 e-pasts: sia.austurni@inbox.lv |
| | | | | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | |
| Anats: | Uzvārds: | Paraksts: | Datums: | Objekts: "Pasažieru vilciena dzelzceļa stacijas ēkas priekšlaikuma rekonstrukcija, "Ventspilī" (Tehniskā projekta korekcija) | Pasūtījuma numurs: KP 09/271A |
| Position | Surname | Signature | Date | | |
| | | | | | |
| Proj. vadītājs: | G.Rozenbergs | | 25.02.2013 | | |
| Projektēja: | G.Rozenbergs | | 25.02.2013 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rasējums: | | | | Mērogs: | Bez mēroga |
| Projektētās gājēju drošības barjeras | | | | Marka: | CD |
| | | | | Stadija: | Lapa: |
| | | | | Stage | Page |
| | | | | TP | CD-7a |