Griezums Nr.57
bez mēroga

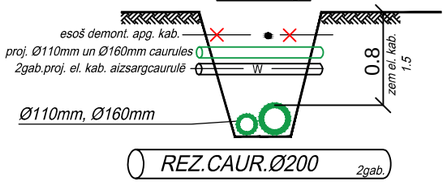

REZ.CAUR.Ø200 2gab.

el. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

Griezums Nr.58
bez mēroga

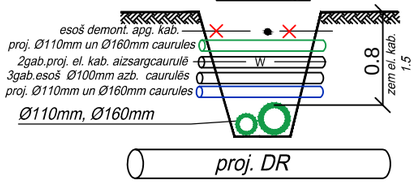

proj. DR

el. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

proj. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.25

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Griezums Nr.59
bez mēroga

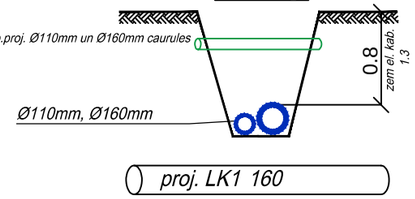

proj. LK1 160

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

proj. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.25

Griezums Nr.60
bez mēroga

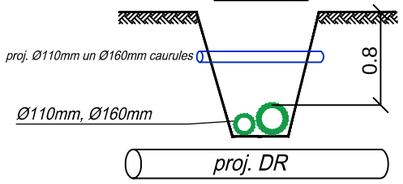

proj. DR

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

proj. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.25

Griezums Nr.61
bez mēroga

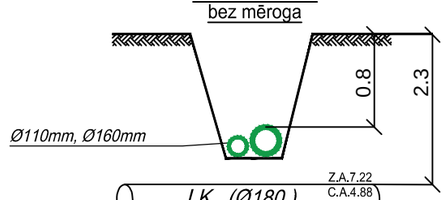

LK (Ø180) Z.A.7.22 C.A.4.88

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.62
bez mēroga

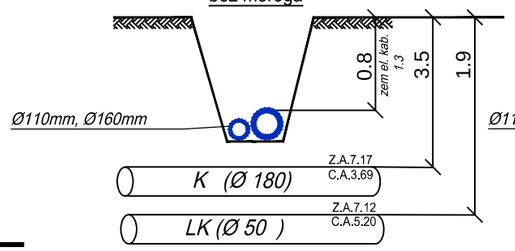

K (Ø 180) Z.A.7.17 C.A.3.69

LK (Ø 50) Z.A.7.12 C.A.5.20

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.63
bez mēroga

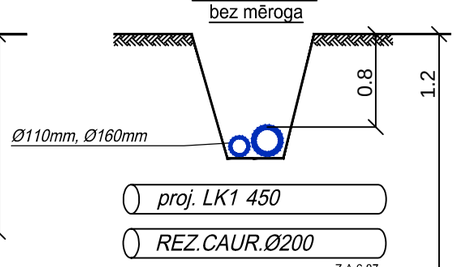

proj. LK1 450

REZ.CAUR.Ø200

Ū (Ø 50) Z.A.6.87 C.A.5.66

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Griezums Nr.64
bez mēroga

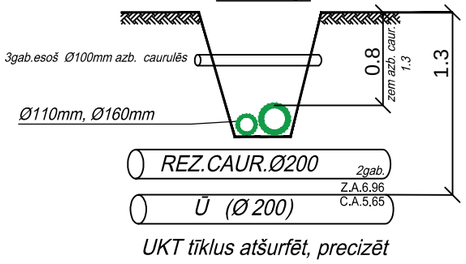

REZ.CAUR.Ø200 2gab.

Ū (Ø 200) Z.A.6.96 C.A.5.65

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.65
bez mēroga

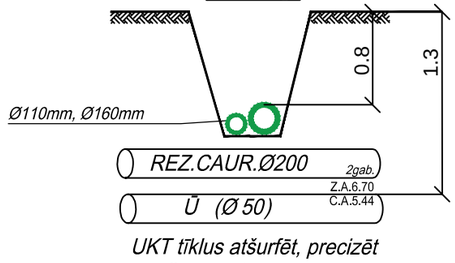

REZ.CAUR.Ø200 2gab.

Ū (Ø 50) Z.A.6.70 C.A.5.44

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.66
bez mēroga

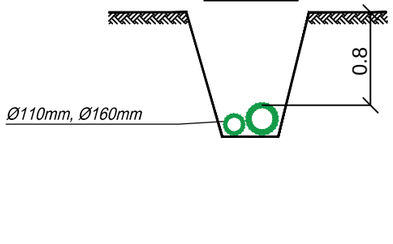

Griezums Nr.67
bez mēroga

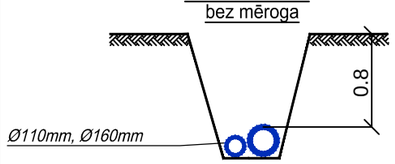

2gab. REZ.CAUR.Ø200

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Griezums Nr.68
bez mēroga

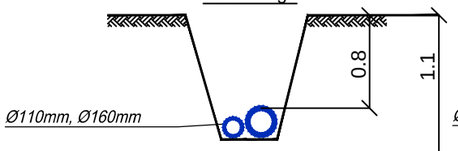

proj. LK1 315

LK (Ø 150) Z.A.6.96 C.A.5.91

Ū (Ø 100) Z.A.6.96

REZ.CAUR.Ø200

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Griezums Nr.69
bez mēroga

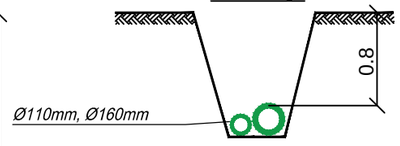

REZ.CAUR.Ø200

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Piezīmes:
1.Griezumus skatīt kopā ar ģenplānana ĢP-2 lapām.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63622586,
www.portofventspils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.daļas vad.	E.Virsis		29.05.2018
Projektēja	E.Virsis		29.05.2018
Mērogs		b.m.	

Būvprojekts: Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī

Pasūtījuma Nr. 6.1.1.0/17/I/001-19
Arhīva Nr. D-3454
Rasējuma Nr. TS-5

Būvprojekta daļa: Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
BP	TS	7/8

Rasējums: Vides pieejamības prasības, bruģa raksts, caurtekas konstrukcija un detaļas