Augstuma atzīmju tabula

Ass nr.	Zemes augst. atzīme (Z) [m]	Elementa augš. augst. atzīme (A) [m]	Elementa apakš. augst. atzīme (B) [m]
1	+3,830*	+4,100	+2,600
2	+3,920*	+4,100	+2,600

Stabveida pamats SP1



a – a

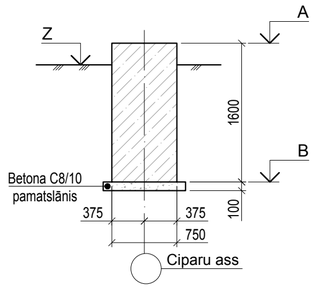

b – b

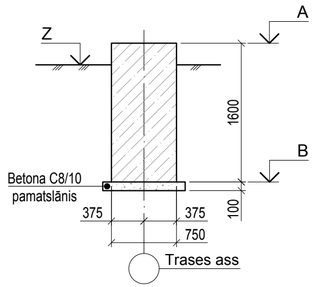

b – b (stiegrojums)

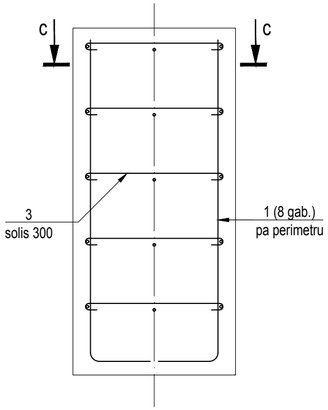

c – c (stiegrojums)

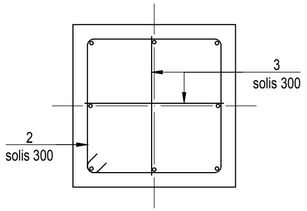

1. Visus izmērus ar "*" precizēt uz vietas būvlaukumā.
2. Betona maisījumam jāatbilst standarta LVS EN 206+A1:2017 prasībām un sekojošiem parametriem:
   - 2.1. minimāla stiprības klase: C35/45
   - 2.2. vides iedarbes klase: XS3+XF4;
   - 2.3. maksimālā ū/c attiecība: 0,45;
   - 2.4. minimālais cementa saturs: 320 [kg/m³];
   - 2.5. betona salizturība: F300;
   - 2.6. betona ūdens necaurlaidība: W6.
3. Nominālais maksimālais pildvielu izmērs D_{max}=20 [mm] saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L;
4. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietiešanas laikā nav pieļaujama;
5. Stiegrojuma stiprības klase ir B500B saskaņā ar LVS EN 10080:2006 L;
6. Nominālais betona aizsargslāņa biezums ir c_{nom} = 55 [mm], ja savādāk nav noradīts rasējumā;
7. Nominālais betona aizsargslānis ir attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai (ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un virsmas stiegrojumu);
8. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem plakanos vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā;
9. Stiegrojuma detaļu tipveida formas atbilstoši formas kodām skatīt DZK-3 lapā;
10. Stiegrojuma savienošana ar kontaktmetināšanu ir aizliegta.

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
Olimps®
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: DZK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Stabveida pamats SP1

RASĒJUMA Nr.: DZK- 4

MĒROGS: 1:20,50

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis		DATUMS: 19.04.2018
Izstrādāja:	R. Sardiko		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
			FAILA NOSAUKUMS: 34298.dwg
			ARHĪVA Nr.: P-34298

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Klase	Stiegra Ø [mm]	Stiegra L [m]	Stiegra Masa [kg]	Kopā elementā Skaits [gab.]	Kopā elementā L [m]	Kopā elementā Masa [kg]	Form. kods	Stiegras liekšanas izmēri A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	R [mm]	r [mm]
1	B500B	16	1,758	2,775	8	14,06	22,2	**11**	300	1490	–	–	–	–	–	32
2		8	2,600	1,026	5	13,00	5,1	**51**	630	630	80	80	–	–	–	16
3		6	0,774	0,172	10	7,74	1,7	**41**	55	36	640	36	55	–	–	12

Kopēja stiegrojuma masa elementā: 29 kg

Izstrādājumu un materiālu specifikācija

Poz.	Standarts	Nosaukums	Skaits	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
		Materiāli:			
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6	0,90		[m³]
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C8/10	0,10		[m³]

A3.2