Augstuma atzīmju tabula

Ass nr.	Zemes augst. atzīme (Z) [m]	Elementa augš. augst. atzīme (A) [m]	Elementa apakš. augst. atzīme (B) [m]
163	+3,840*	+4,150	+2,550
164	+3,840*	+4,150	+2,550

Stabveida pamats SP6



a – a

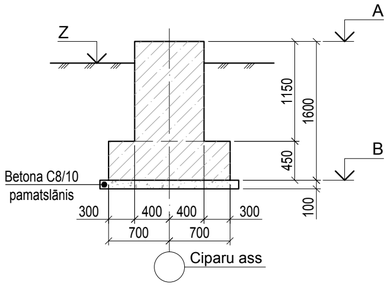

b – b

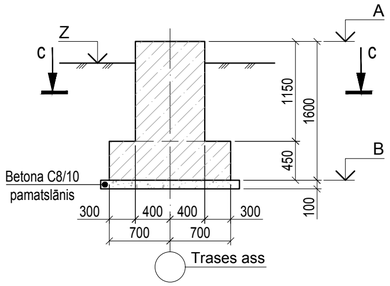

b – b (stiegrojums)

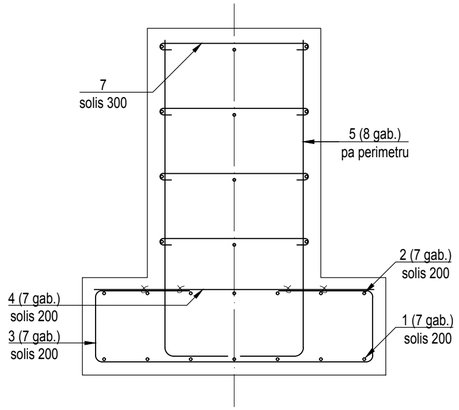

c – c (stiegrojums)

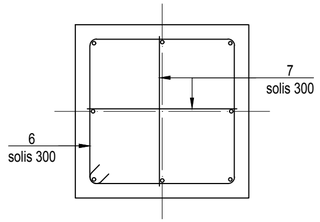

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Klase	Stiegra Ø	Stiegra L	Stiegra Masa	Kopā elementā Skaits	Kopā elementā L	Kopā elementā Masa	Form. kods	Stiegras liekšanas izmēri A	B	C	D	E	F	R	r
		mm	m	kg	gab.	m	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	B500B	12	2,626	2,331	7	18,38	16,3	**41**	400	316	1290	316	400	–	–	24
2		12	1,290	1,145	7	9,03	8,0	**00**	1290	–	–	–	–	–	–	–
3		12	2,554	2,267	7	17,88	15,9	**41**	340	340	1290	340	340	–	–	24
4		12	1,290	1,145	7	9,03	8,0	**00**	1290	–	–	–	–	–	–	–
5		16	1,733	2,735	8	13,86	21,9	**11**	300	1465	–	–	–	–	–	32
6		8	2,800	1,105	4	11,20	4,4	**51**	680	680	80	80	–	–	–	16
7		6	0,824	0,183	8	6,59	1,5	**41**	55	36	690	36	55	–	–	12

Kopēja stiegrojuma masa elementā: 76 kg

Izstrādājumu un materiālu specifikācija

Poz.	Standarts	Nosaukums	Skaits	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
		Materiāli:			
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C35/45 XS1 F300 W6	1,65		[m³]
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C8/10	0,30		[m³]

1. Visus izmērus ar "*" precizēt uz vietas būvlaukumā.
2. Betona maisījumam jāatbilst standarta LVS EN 206+A1:2017 prasībām un sekojošiem parametriem:
   - 2.1. minimāla stiprības klase: C35/45
   - 2.2. vides iedarbes klase: XS1;
   - 2.3. maksimālā ū/c attiecība: 0,45;
   - 2.4. minimālais cementa saturs: 340 [kg/m³];
   - 2.5. betona salizturība: F300;
   - 2.6. betona ūdens necaurlaidība: W6.
3. Nominālais maksimālais pildvielu izmērs D_{max}=20 [mm] saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L;
4. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietiešanas laikā nav pieļaujama;
5. Stiegrojuma stiprības klase ir B500B saskaņā ar LVS 191-1:2012;
6. Nominālais betona aizsargslāņa biezums ir c_{nom} = 55 [mm], ja savādāk nav noradīts rasējumā;
7. Nominālais betona aizsargslānis ir attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai (ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un virsmas stiegrojumu);
8. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem plakanos vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā;
9. Stiegrojuma detaļu tipveida formas atbilstoši formas kodām skatīt DZK-3 lapā;
10. Stiegrojuma savienošana ar kontaktmetināšanu ir aizliegta. Darba (projekta) stiegru lokveida metināšana būvlaukumā aizliegta.

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6, LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B, LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: DZK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Stabveida pamats SP6

RASĒJUMA Nr.: DZK- 9

MĒROGS: 1:20,50

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis		DATUMS: 20.08.2018
Izstrādāja:	R. Sardiko		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
			FAILA NOSAUKUMS: 34303.dwg
			ARHĪVA Nr.: P-34303

A3.2