Augstuma atzīmju tabula

Ass nr.	Zemes augst. atzīme (Z) [m]	Elementa augš. augst. atzīme (A) [m]	Elementa apakš. augst. atzīme (B) [m]
159	+4,240*	+4,450	+2,950
160	+4,890*	+5,100	+3,600
161	+5,545*	+5,750	+4,250
162	+6,110*	+6,400	+4,900
165	+5,955*	+6,200	+4,700
166	+5,660*	+5,900	+4,400
167	+5,365*	+5,600	+4,100

Stabveida pamats SP5



a – a

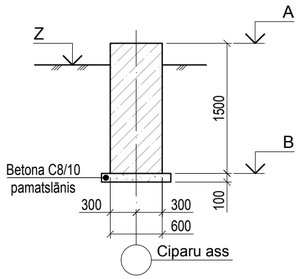

b – b

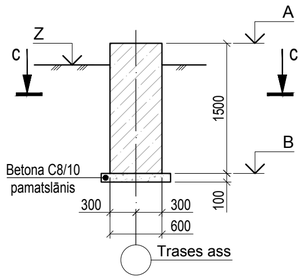

b – b
(stiegrojums)

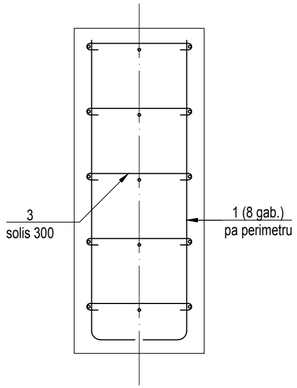

c – c
(stiegrojums)



1. Visus izmērus ar "*" precizēt uz vietas būvlaukumā.
2. Betona maisījumam jābatbilst standarta LVS EN 206+A1:2017 prasībām un sekojošiem parametriem:
   - 2.1. minimāla stiprības klase: C35/45
   - 2.2. vides iedarbes klase: XS1;
   - 2.3. maksimālā ū/c attiecība: 0,45;
   - 2.4. minimālais cementa saturs: 340 [kg/m³];
   - 2.5. betona salizturība: F300;
   - 2.6. betona ūdens necaurlaidība: W6.
3. Nominālais maksimālais pildvielu izmērs D_{max}=20 [mm] saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L;
4. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietiešanas laikā nav pieļaujama;
5. Stiegrojuma stiprības klase ir B500B saskaņā ar LVS 191-1:2012;
6. Nominālais betona aizsargslāņa biezums ir c_{nom} = 55 [mm], ja savādāk nav noradīts rasējumā;
7. Nominālais betona aizsargslānis ir attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai (ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un virsmas stiegrojumu);
8. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem plakanos vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā;
9. Stiegrojuma detaļu tipveida formas atbilstoši formas kodām skatīt DZK-3 lapā;
10. Stiegrojuma savienošana ar kontaktmetināšanu ir aizliegta. Darba (projekta) stiegru lokveida metināšana būvlaukumā aizliegta.

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Klase	Stiegra			Kopā elementā			Form. kods	Stiegras liekšanas izmēri							
		Ø	L	Masa	Skaits	L	Masa		A	B	C	D	E	F	R	r
		mm	m	kg	gab.	m	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	B500B	16	1,558	2,459	8	12,46	19,7	**11**	200	1390	–	–	–	–	–	32
2		8	2,000	0,789	5	10,00	3,9	**51**	480	480	80	80	–	–	–	16
3		6	0,624	0,138	10	6,24	1,4	**41**	55	36	490	36	55	–	–	12

Kopēja stiegrojuma masa elementā: 25 kg

Izstrādājumu un materiālu specifikācija

Poz.	Standarts	Nosaukums	Skaits	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
		Materiāli:			
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C35/45 XS1 F300 W6	0,55		[m³]
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C8/10	0,10		[m³]

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
Olimps®
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: DZK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Stabveida pamats SP5

RASĒJUMA Nr.: DZK- 8

MĒROGS: 1:20,50

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis		DATUMS: 20.08.2018
Izstrādāja:	R. Sardiko		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
			FAILA NOSAUKUMS: 34302.dwg
			ARHĪVA Nr.: P-34302

A3.2