


Spēka sadalne SS-2-2

Pu=12.3kW  
Pa=7.38kW  
In=11.47A  
Cos(φ)=0.93  
K=0.6

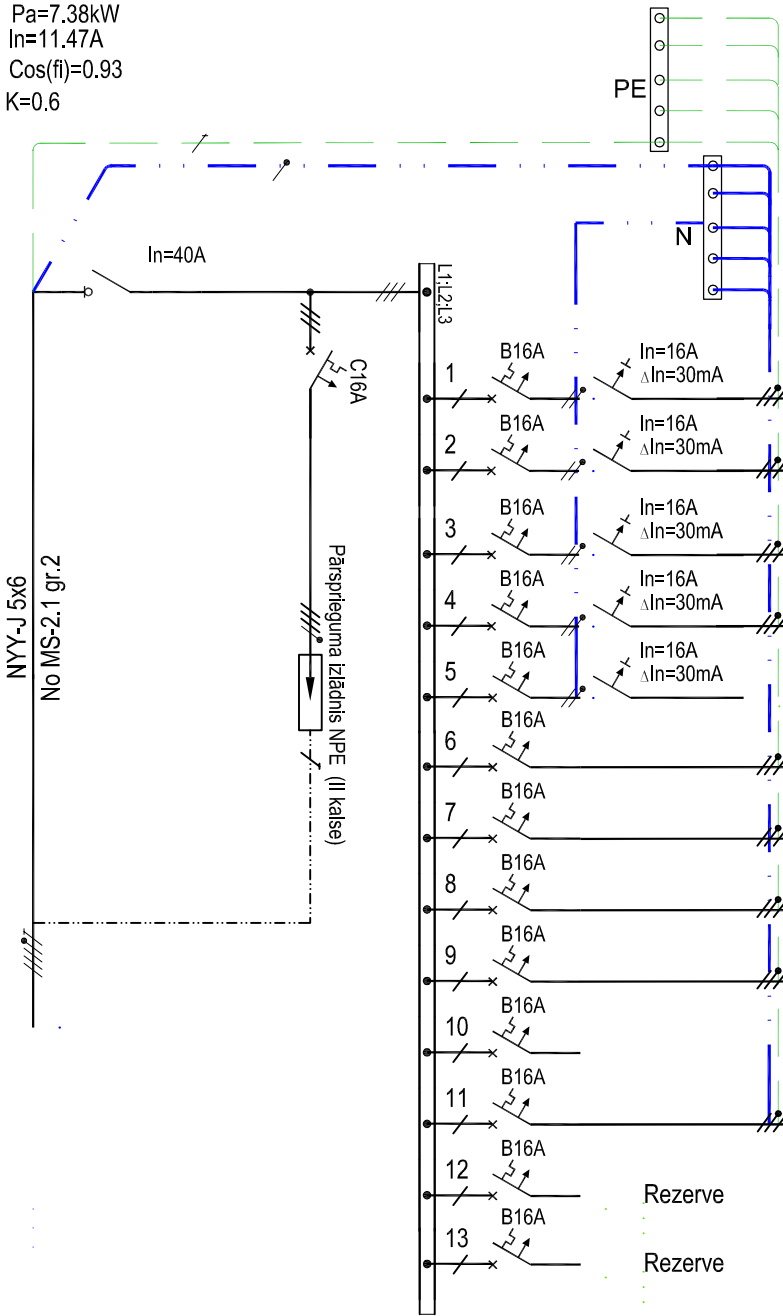

Montāžas metode Zemapmetuma

Rindu skaits 3

Moduļu skaits 36

Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē

Korpusa materiāls Plastmasa

Augstums 581 mm

Platums 361 mm

Dzīlums 99 mm

Iebūvēšanas dziļums 92 mm

DIN-slīde Jā

Krāsa Balts

RAL numurs 9010

Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm.

XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 1	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 2	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH2 3	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 4	Kontaktligzdas
				WC, telpas nr. 209;208
Rezerve				
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 6	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 7	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	0.4kW	1.87A	RK 8	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 206
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 9	Kontaktligzdas
				Administrācijas telpa, telpas nr. 205
XPJ-3x2.5	1.5kW	9.35A	XS2 11	Kontaktligzdas
				Ventilācijas agregātu novietne telpas nr. 210

Piezīmes:

- Sadalne individuāli komplektējama atbilstoši LVS EN 61439-1:2012.
- Kabeļa ievadi un izvadi no augšas.
- Noplūdes automātslēdžu paredzēt kombinētus ar 30mA AC klasi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		24.04.2018	ADRESE:	Ventspils, Ganību iela 103		
Inženieris	A. Karulis		24.04.2018	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas būvniecība		
				PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.		
				RASĒJUMS:	Sadalnes SS-2-2 shēma		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
					2016 - 05	BP	
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
				b/m	17/30	EL-3.2	