


STRUKTŪRSHĒMA

Tīkla apzīmējumu atšifrējumi:

BACnet/IP	Cat6 F/UTP
Modbus	Cat6 F/UTP
M-Bus	Cat5e F/UTP
Modbus TCP	Cat6 F/UTP

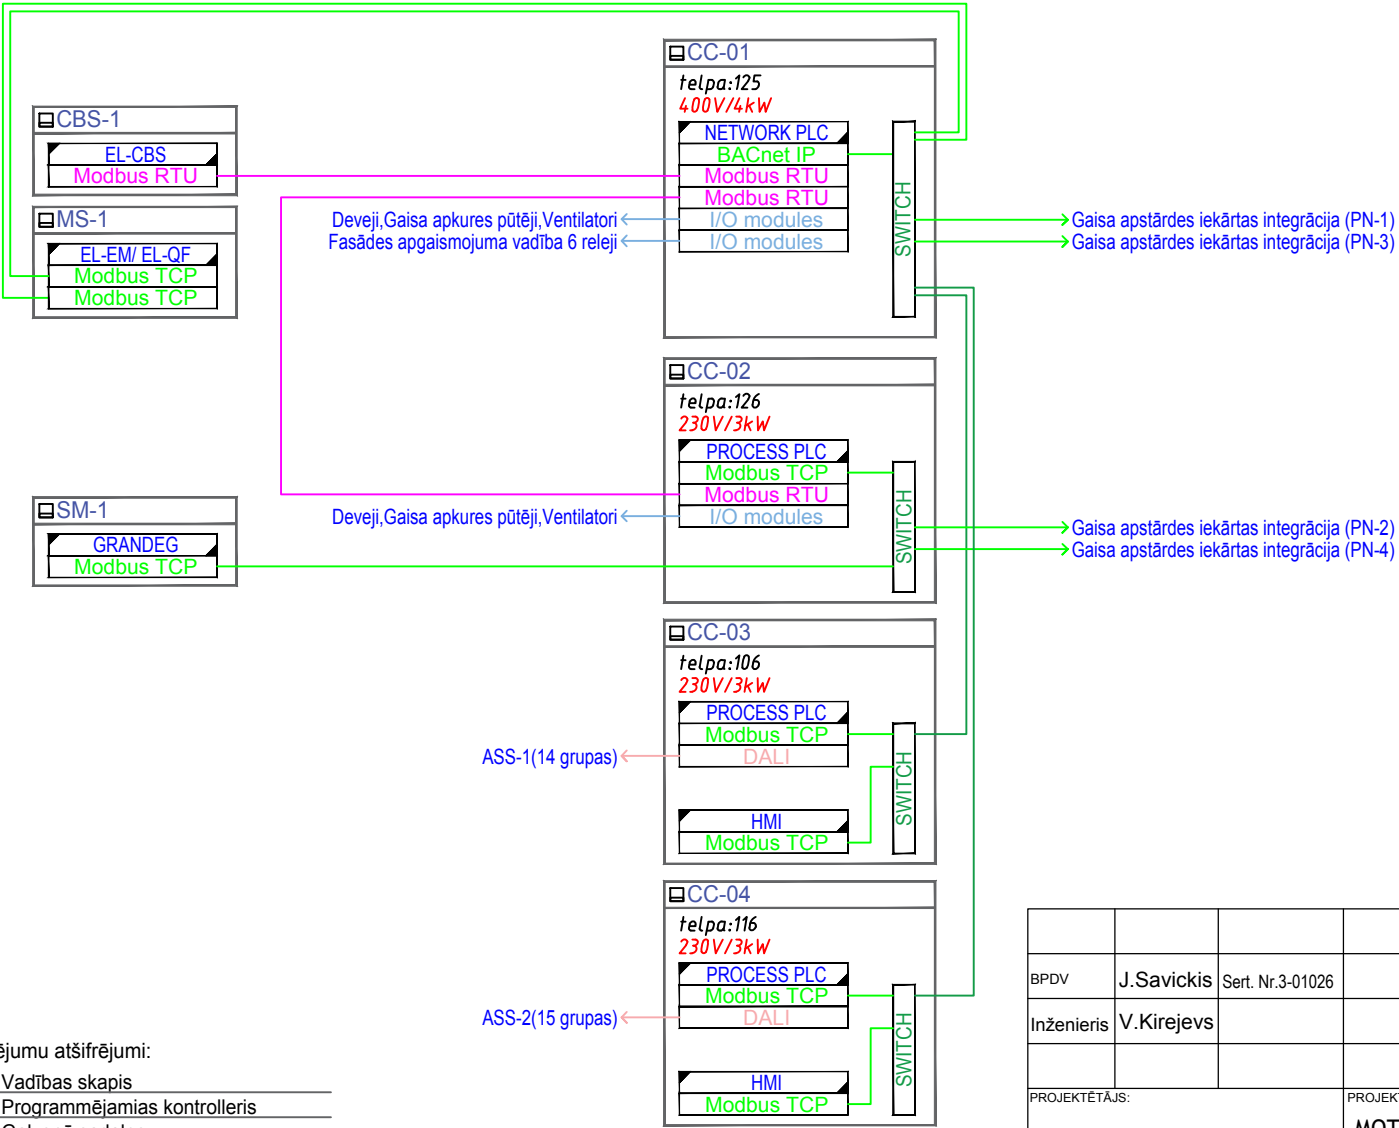

Apzīmējumu atšifrējumi:

CC	- Vadības skapis
PLC	- Programmējamas kontrolleris
MS	- Galvenā sadalne
MSG	- Galvenā sadalne garentētā
HMI	- Vadības panelis

					ADRESE:	Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks		
BPDV	J.Savickis	Sert. Nr.3-01026		13.04.2018.	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas jaunbūve Ventspils, Ganību iela 103		
Inženieris	V.Kirejevs			13.04.2018.	PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.		
					PASĒJUMS:	VAS TĪKLA STRUKTŪRSHĒMA		
<div>PROJEKTĒTĀJS:</div> <div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div>					FAILS:	PASŪTĪJUMA NR. / ARHĪVA NR.	STADIJA:	
					09_G103_VAS-TOPO.dwg	2016-05	BP	
<div>PROJEKTĒTĀJS:</div> <div>MOTUS SIA</div> <div>Vien.reģ. Nr. 40103556882 Dammes iela 22-13, Rīga, LV1069 www.motus.lv</div>					Mērogs	LAPAS NUMURS:	LAPA:	
					b/m	VAS-2	21	