


MT EL. SADALES ĒKAS VIRSZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI METĀNTENKA DEMONTĀŽAI

Metāntenka elektrosadale ir kļeļļu mūra ēka ar dzelzsbetona pārsegumu un betona pamatiem. Ēku demontēt pretēji tās būvniecībai, mūrī un pamatus daļēji sagraut.

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus, īpaša vērība jāpievērš:

- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;
- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarkiem;
- darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumus paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem;

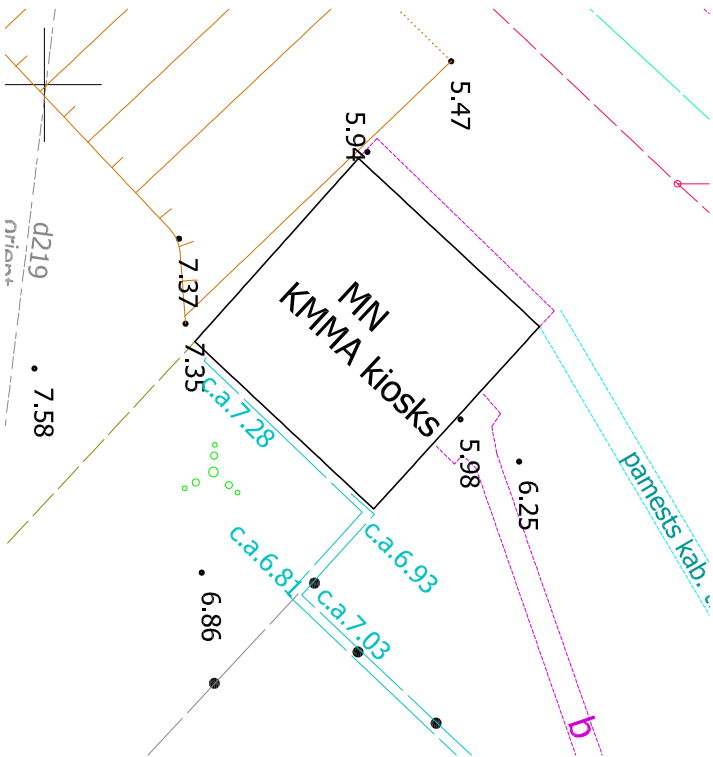

GRIEZUMS 1-1

