


Piezīmes

1. Sūkņu stacijas montāžu veikt saskaņā ar izstrādātas instrukcijas;
2. Augstuma atzīmes izvēlēties pēc tehniskā projekta DRT sadaļas rādījumiem;
3. Darzestabulā pamatplānā biezumu izvēlēties saskaņā ar vietās ģeoloģiskajiem apstākļiem un izvēlēto konstruktīvo risinājumu.
4. Mērogā sūkņu stacijas enkuršošanai ir rekomendējama rakstura, enkuršošanas tehnoloģiju izvēlas buvuzņēmējs saskaņā ar izvēlēto konstruktīvo risinājumu

Materiālu specifikācija

Nr.	Numurs	Skait.
1.	Stikšķiedras kompsis Ø1500, H-3,5m	1
2.	Lūka D900, (stēdzama)	1
4.	Kapnes SS AISI 304	1
5.	Ventilis DN50	2
6.	Pretvāris DN50	2
7.	Spiedcaurule DN60 SS AISI 304	2
8.	Sūkņa atbaidāla pēda DN50	1
9.	Ierīktoša caurule Øe200	2
10.	Transpordēšanas cilpas	2
11.	Elektrības ievads	1
12.	Dzadzēbērbona pamatplāne	1
13.	Sūkņa pacelšanas ķēde SS AISI 304	2
14.	Sūkņa Q=6,1m ³ /h, H=8,0m ar griežēju	2
15.	Sūkņa vadība	2
16.	Nazvēžu ardzības DN200	1
17.	Aktūrlūm guzā AISI 304	1
18.	Aktūrlūm guzā pacelšanas ķēde	1
19.	Uzmeņa plūdiņi	1
20.	Automātiskā skapis	1

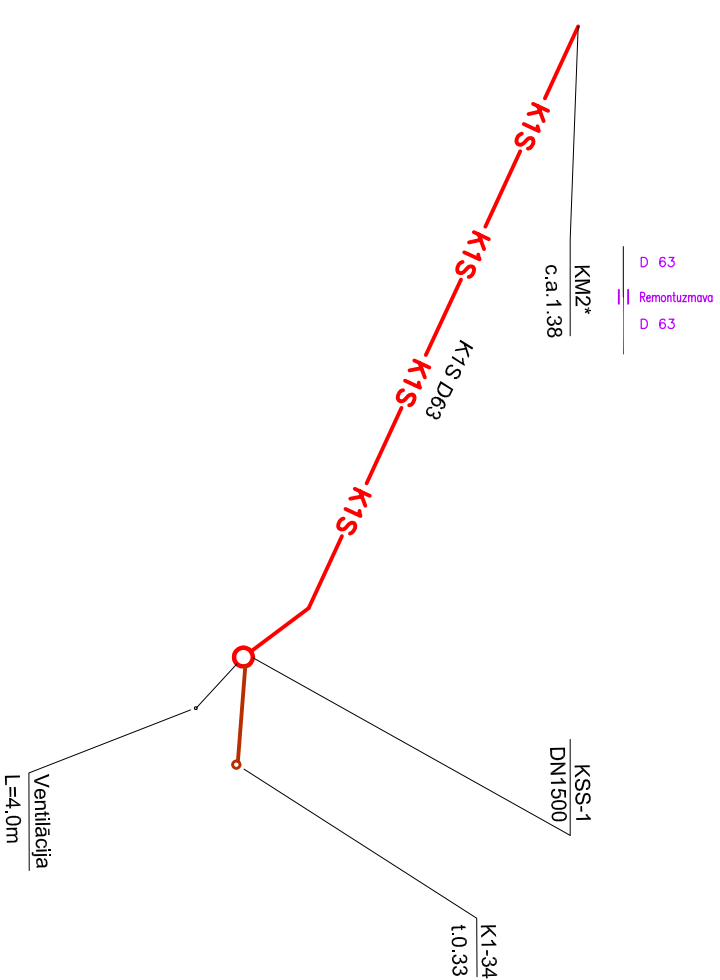

KM2* - izmantot remontuzmavu saskaņā ar būvniecības kārtai

				Pasūtītājs:	<p>Ventspils brīvostas pārvalde</p> <p>Reg. nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601</p> <p>AUSTRUMI</p> <p>18. Novembra iela Nr. 2a, Rēzine tel. 26621100, 26524949, fax 06622805 e-pasts: sia.austrumi@inbox.lv</p>	Izpaudinājs:
Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekts:	Pastūtījuma numurs:	KP 09/189A
Proj. vadītājs:	G. Rozenbergs		10.2013.	Kraša ielas rekonstrukcija posmā no Vīves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī	Mērogs:	M 1:50
Proj. daļ. vadītājs:	A. Fjodorovs		10.2013.	Rasējums:	Marka:	UKT
Projektēta:	A. Fjodorovs		10.2013.	Kanalizācijas K1 detalizācija	Stadija:	Lapa:
					TP	UKT-7 8