


ASS10-1
Pu=14,4kW
Pa=8,4kW
Ia=13,7A

NYM-J 5x6PVC32
no MS2-3M, gr. 10

36 mod.
PE
L1
L2
L3
N


25A

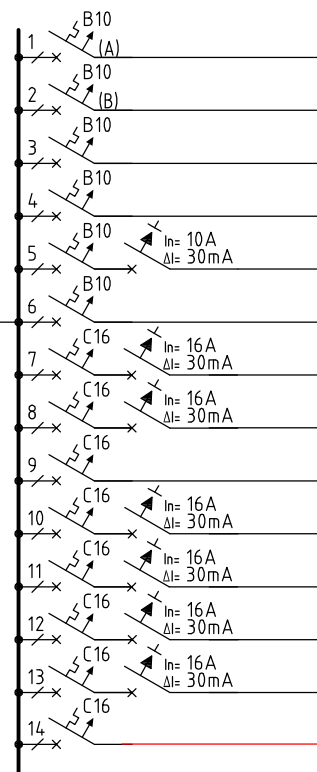


NYM-J-4X1,5	0,4kW	L=56m	apgaismojums ekspedīcija 1-33
NYM-J-4X1,5	0,4kW	L=56m	apgaismojums ekspedīcija 1-33
NYM-J-4X1,5	0,8kW	L=86m	apgaismojums materiālu inspekcija 1-27
NYM-J-4X1,5	0,5kW	L=86m	apgaismojums materiālu inspekcija 1-27
NYM-J-4X1,5	0,3kW	L=53m	apgaismojums priekštelpa 1-59, WC 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32
rezerve			
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=18m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) priekštelpa 1-59
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=24m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) priekštelpa 1-59
rezerve			
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=48m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ekspedīcija 1-33
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=54m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) materiālu inspekcija 1-27
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=54m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) materiālu inspekcija 1-27
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=50m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) materiālu inspekcija 1-27

NYM-J-3X2,5

L=??m



Tr-r ~1f/230V/12V (0,5A)
, t.1-33

1.	Reviz.C	10.01.2014.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs	<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div>		
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija	TP
		Lapa	EL-12
		Merogs	M 1:100
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS10-1 principālā elektroskāme		Datums 10.01.2014	