



ASS6-1
Pu=17,6kW
Pa=9,1kW
Ia=15A

24 mod.
PE
L1
L2
L3
N

NYM-J 5x6PVC32
no MS2-3M, gr. 7

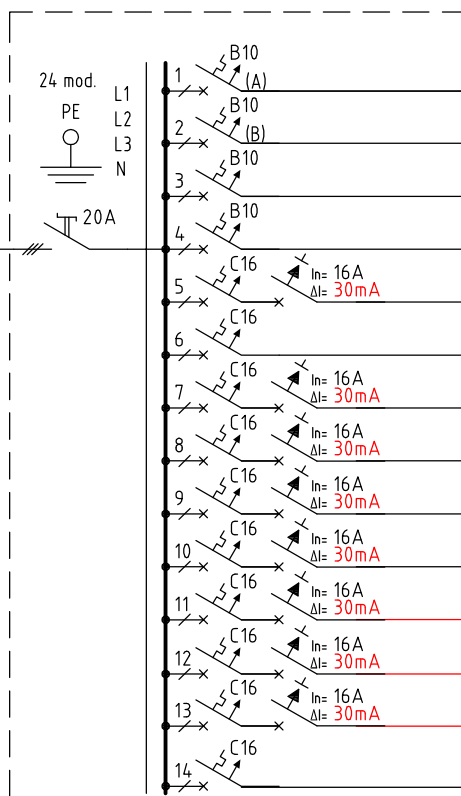

NYM-J-5X1,5	0,5kW	L=68m	apgaismojums produkcijas noliktava 1-34
NYM-J-5X1,5	0,2kW	L=68m	apgaismojums produkcijas noliktava 1-34
NYM-J-5X1,5	0,5kW	L=68m	apgaismojums produkcijas noliktava 1-34
rezerve			
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=41m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34 datoru darba vieta
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=41m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34 datoru darba vieta
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=30m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=20m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=32m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=45m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-34
NYM-J-3X2,5	0,4kW	L=10m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (ledusskapis)
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=9m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (sadzīves iekārtas)
NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=8m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (sadzīves iekārtas)
rezerve			

1.	Reviz.C	10.01.2014.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div>	
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija	TP
		Lapa	EL-8
		Merogs	M 1:100
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS6-1 principālā elektroshēma		Datums 10.01.2014.	