



0.4kV elektroapgādes plāns
M 1:250

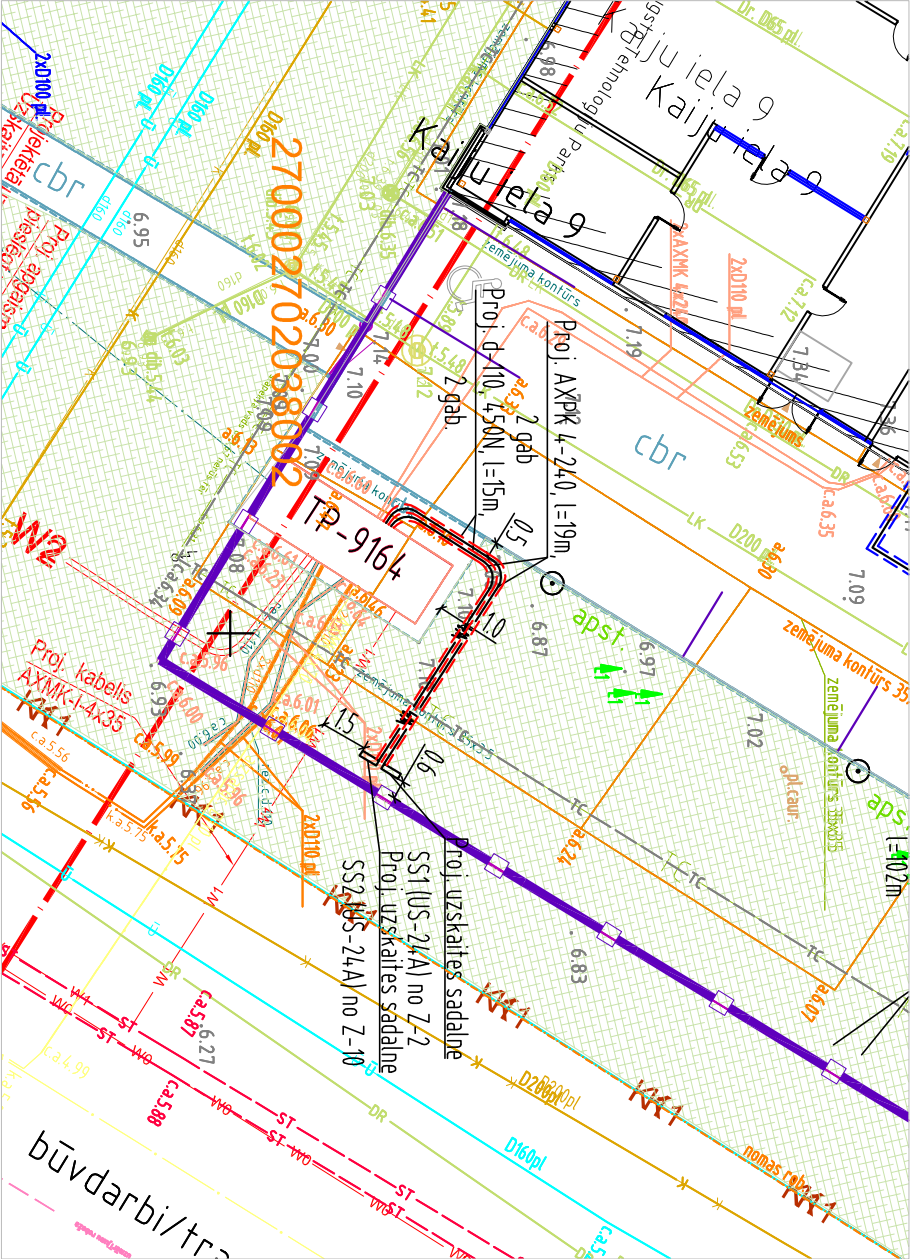

Objekta novietojuma shēma

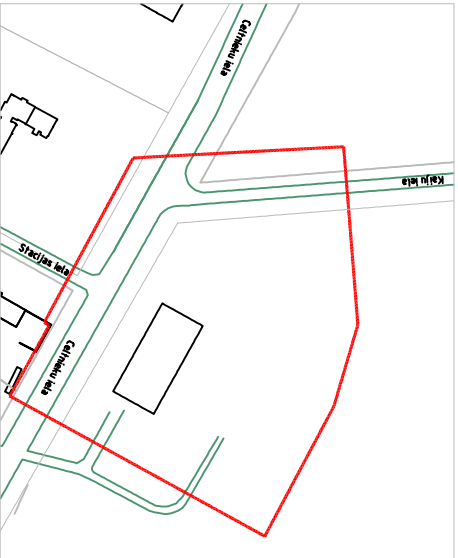

SKANOJUMI UN AKCEPTĒŠANAS
SPĒDOGI

Nosacītie apzīmējumi



Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Ralfs Rozentāls

(vārds, uzvārds)

10-1016

(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta "EI" daļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Valērija Bute

(vārds un uzvārds)

70-0495

(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

Tehniskie norādījumi:


Projekts izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem nr. 111140121, izd. 13.08.2012.

Projekta izbūve veicama pēc tehniskā projekta darba rasējumiem un AS "Sadales tīkls" tehnisko noteikumu dotā darba uzdevuma

Projekta paredzēts:

- Pieslēguma vieta paredzēta no TP-9164 fderiem Z-2 un Z-10, uzstādot tajos drošinātājus NH-2 ar nominālu 300A;
- Plānā norādītajā vietā uzstādīt uzskaites sadalnes SS1, US-24A un SS2, US-24A uz papildītāja un betona pamatnes;
- Proj. kabelus guldīt zemes tranšējā 0,7m dziļumā. 20cm virs kabeļiem uzklāt brīdinājuma lentu;
- Šķērsojot cauruļvadus (t. sk. gāzes) vismaz 0,5 m attālumā (pa vertikāli), projektējamos kabeļus likt plastmasas caurulēs vismaz 2 m uz katru pusi no šķērsojamiem cauruļvadiem;
- Pirms komunikāciju šķērsošanas veikt komunikāciju skatrakumus;
- Uzskaites ierīkot atbilstoši LEK 123 prasībām publiski pieejamā vietā.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Atbildīgais projektētājs		 <div>ARHITEKTU BŪVĒS SIA "TES" RĪGA, VIDRIČU 4-186, LV-1008</div>	
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL. daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs	Ventspils brīvostas pārvalde	Pasūt. Nr.	
		L/12-27	
Objekts	Elektronikas centra ēka	Stadija	TP
Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā		Lapa	EL-T-2
(bijuš Kaiju iela 9), Ventspilī		Mērogs	M 1:250
Fails		Arh. reg. Nr.	
Rasejums		Datums	
0.4kV el. apgādes KL trases plāns			29.07.2013