



AAS5-1
 $P_u=1,2\text{kW}$
 $P_a=1,2\text{kW}$
 $I_a=2,0\text{A}$

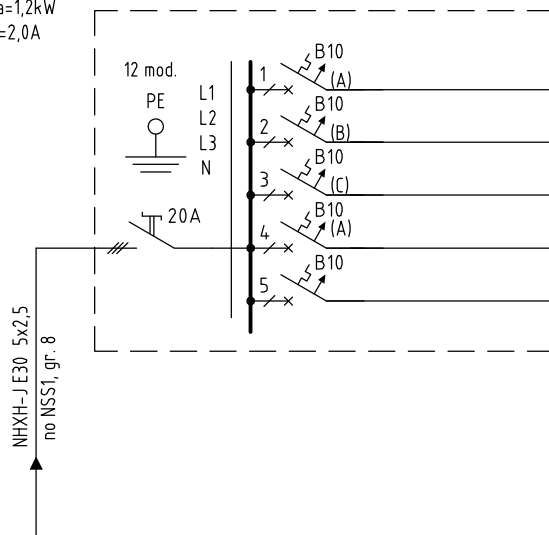

| | | | |
|-------------|-------|--------|---|
| NYM-J-3X1,5 | 0,1kW | L=105m | avārijas apgaismojums "Izeja" |
| NYM-J-4X1,5 | 0,2kW | L=58m | Avārijas apgaismojums produkcijas noliktava 1-34 |
| NYM-J-5X1,5 | 0,5kW | L=92m | Avārijas apgaismojums ekspedīcija 1-33, materiālu inspekcija 1-27 |
| NYM-J-5X1,5 | 0,4kW | L=115m | Avārijas apgaismojums komponentu noliktava 1-26 |
| rezerve | | | |

AAS6-1
 $P_u=??\text{kW}$
 $P_a=??\text{kW}$
 $I_a=??\text{A}$

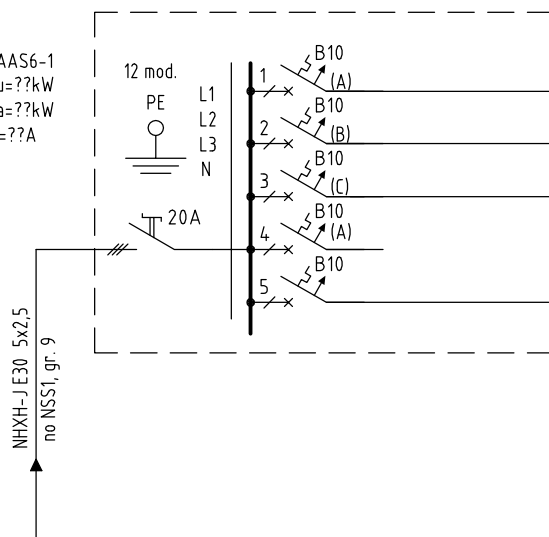

| | | | |
|-------------|-------|--------|-------------------------------|
| NYM-J-3X1,5 | 0,1kW | L=105m | avārijas apgaismojums "Izeja" |
| rezerve | | | |
| NYM-J-3X1,5 | | | Avārijas apgaismojums t. |
| rezerve | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|-----------|
| 1. | Reviz.C | 10.01.2014. | |
| 1. | Reviz.A | 15.08.2013. | |
| Izm.Nr: | Izmaiņu apraksts: | Datums: | Paraksts: |
| Atbildīgais projektētājs | | <div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIČU 4-136, LV-1006</div> | |
| SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039 | | | |
| | | | |
| EL daļas vadītājs | VALĒRIJA BUTE | | |
| Izstrādāja | AGRIS ŠPONS | | |
| | | | |
| Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde | | Pasut. Nr. L/12-27 | |
| Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī | | Stadija | TP |
| | | Lapa | EL-26 |
| | | Merogs | M 1:100 |
| Fails | | Arh.reg. Nr. | |
| Rasejums Sadales AAS5-1, AAS6-1 principālā elektroskāma | | Datums 10.01.2014. | |