


ASS7-1
 $P_u=19,7\text{kW}$
 $P_a=9,3\text{kW}$
 $I_a=15\text{A}$

NYM-J 5x6PVC32
 no MS2-3M, gr. 8

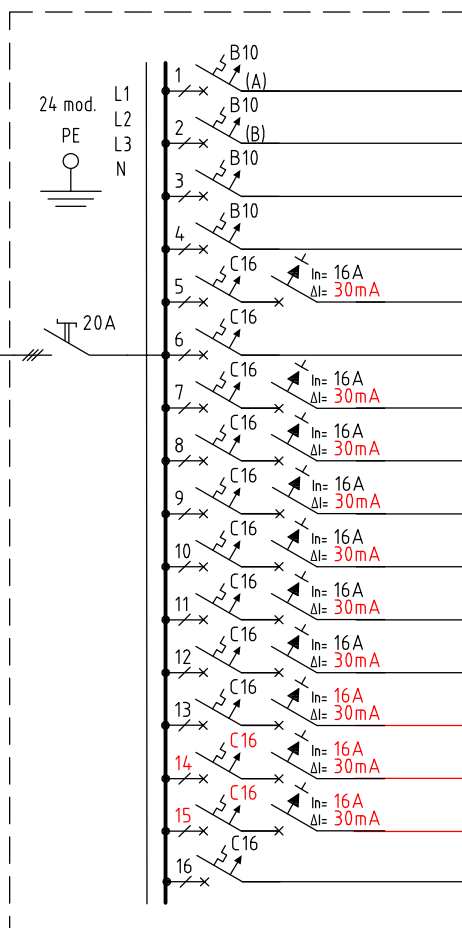

1	NYM-J-5X1,5	0,5kW	L=125m	apgaismojums komponentu noliktava 1-26
2	NYM-J-5X1,5	0,5kW	L=125m	apgaismojums komponentu noliktava 1-26
3	NYM-J-5X1,5	0,5kW	L=125m	apgaismojums komponentu noliktava 1-26
4	rezerve			
5	NYM-J-3X2,5	0,9kW	L=54m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 datoru darba vieta
6	NYM-J-3X2,5	0,9kW	L=54m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 darba vieta
7	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=32m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
8	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=43m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
9	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=67m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
10	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=52m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
11	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=34m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
12	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=22m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26
13	NYM-J-3X2,5	0,4kW	L=20m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (ledusskapis)
14	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=22m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (sadzīves iekārtas)
15	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=22m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) t.1-26 (sadzīves iekārtas)
16	rezerve			

1.	Reviz.C	10.01.2014.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div>	
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija TP	
		Lapa EL-9	
		Merogs M 1:100	
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS7-1 principālā elektroshēma		Datums 10.01.2014.	