


ASS3-2
Pu=14,6kW
Pa=8,2kW
Ia=13,3A

NYM-J 5x10PVC40
no MS1-5M, gr. 21

24 mod.
PE
L1
L2
L3
N

25A

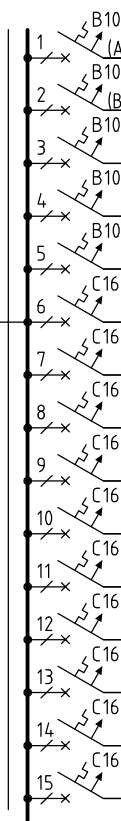

1	B10 (A)	NYM-J-3X1,5	0,3kW	L=85m	apgaismojums birojs 2-22, birojs 2-23, birojs 2-24
2	B10 (B)	NYM-J-3X1,5	0,6kW	L=80m	apgaismojums birojs 2-22, birojs 2-23, birojs 2-24
3	B10	NYM-J-3X1,5	0,3kW	L=70m	apgaismojums birojs 2-21
4	B10	NYM-J-3X1,5	0,5kW	L=56m	apgaismojums birojs 2-21
5		rezerve			
6	C16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=36m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-24, birojs 2-23
7	C16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=38m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-22, birojs 2-21
8	C16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=36m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-24, birojs 2-23
9	C16	NYM-J-3X2,5	0,9kW	L=38m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-22, birojs 2-21
10	C16	NYM-J-3X2,5	1,0kW	L=26m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-24, birojs 2-23, birojs 2-22
11	C16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=32m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-21
12	C16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=32m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-21
13	C16	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=29m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) birojs 2-24, birojs 2-23, birojs 2-22, birojs 2-21 telpu uzkopšanai
14		rezerve			
15	C16	NYM-J-3X2,5	1,1kW	L=70m	fankoili (birojs 2-21, 2-22, 2-23, 2-24)

1.	Reviz.C	10.01.2014.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs	<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006</div>		
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija	TP
		Lapa	EL-30
		Merogs	M 1:100
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS3-2 principālā elektroshēma		Datums 10.01.2014.	