



ASS6-2
 Pu=20,9kW
 Pa=13,4kW
 Ia=21,9A



NYM-J 5x10PVC40
 no MS1-3M, gr.11

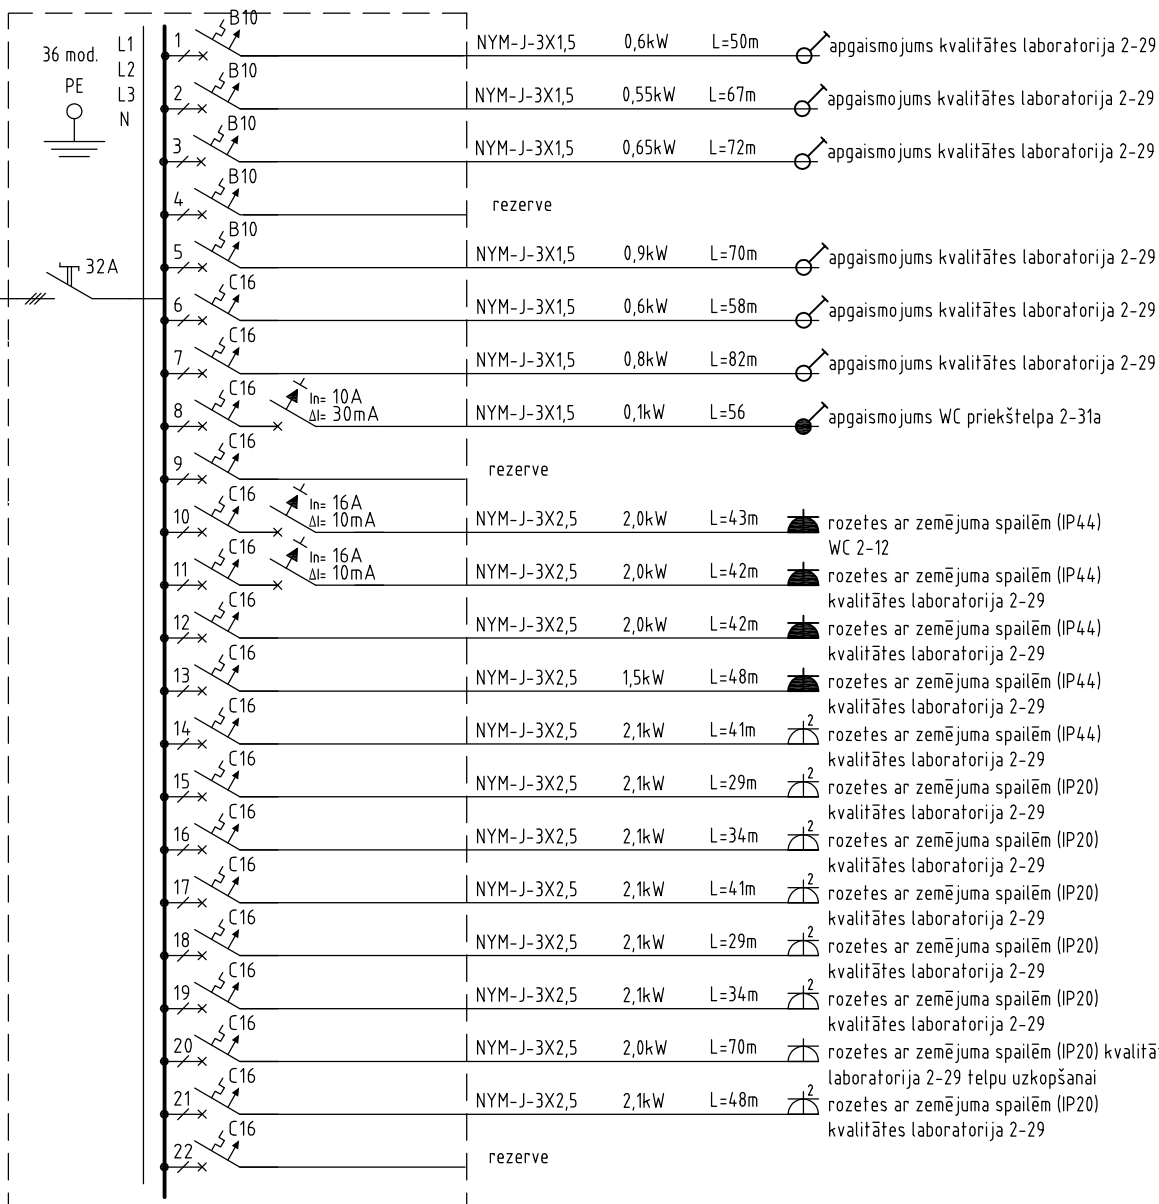

2.	Reviz.C	10.01.2014.	
1.	Reviz.A	15.08.2013.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div>	
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija	TP
		Lapa	EL-33
		Merogs	b/m
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS6-2 principālā elektroshēma		Datums 10.01.2014.	