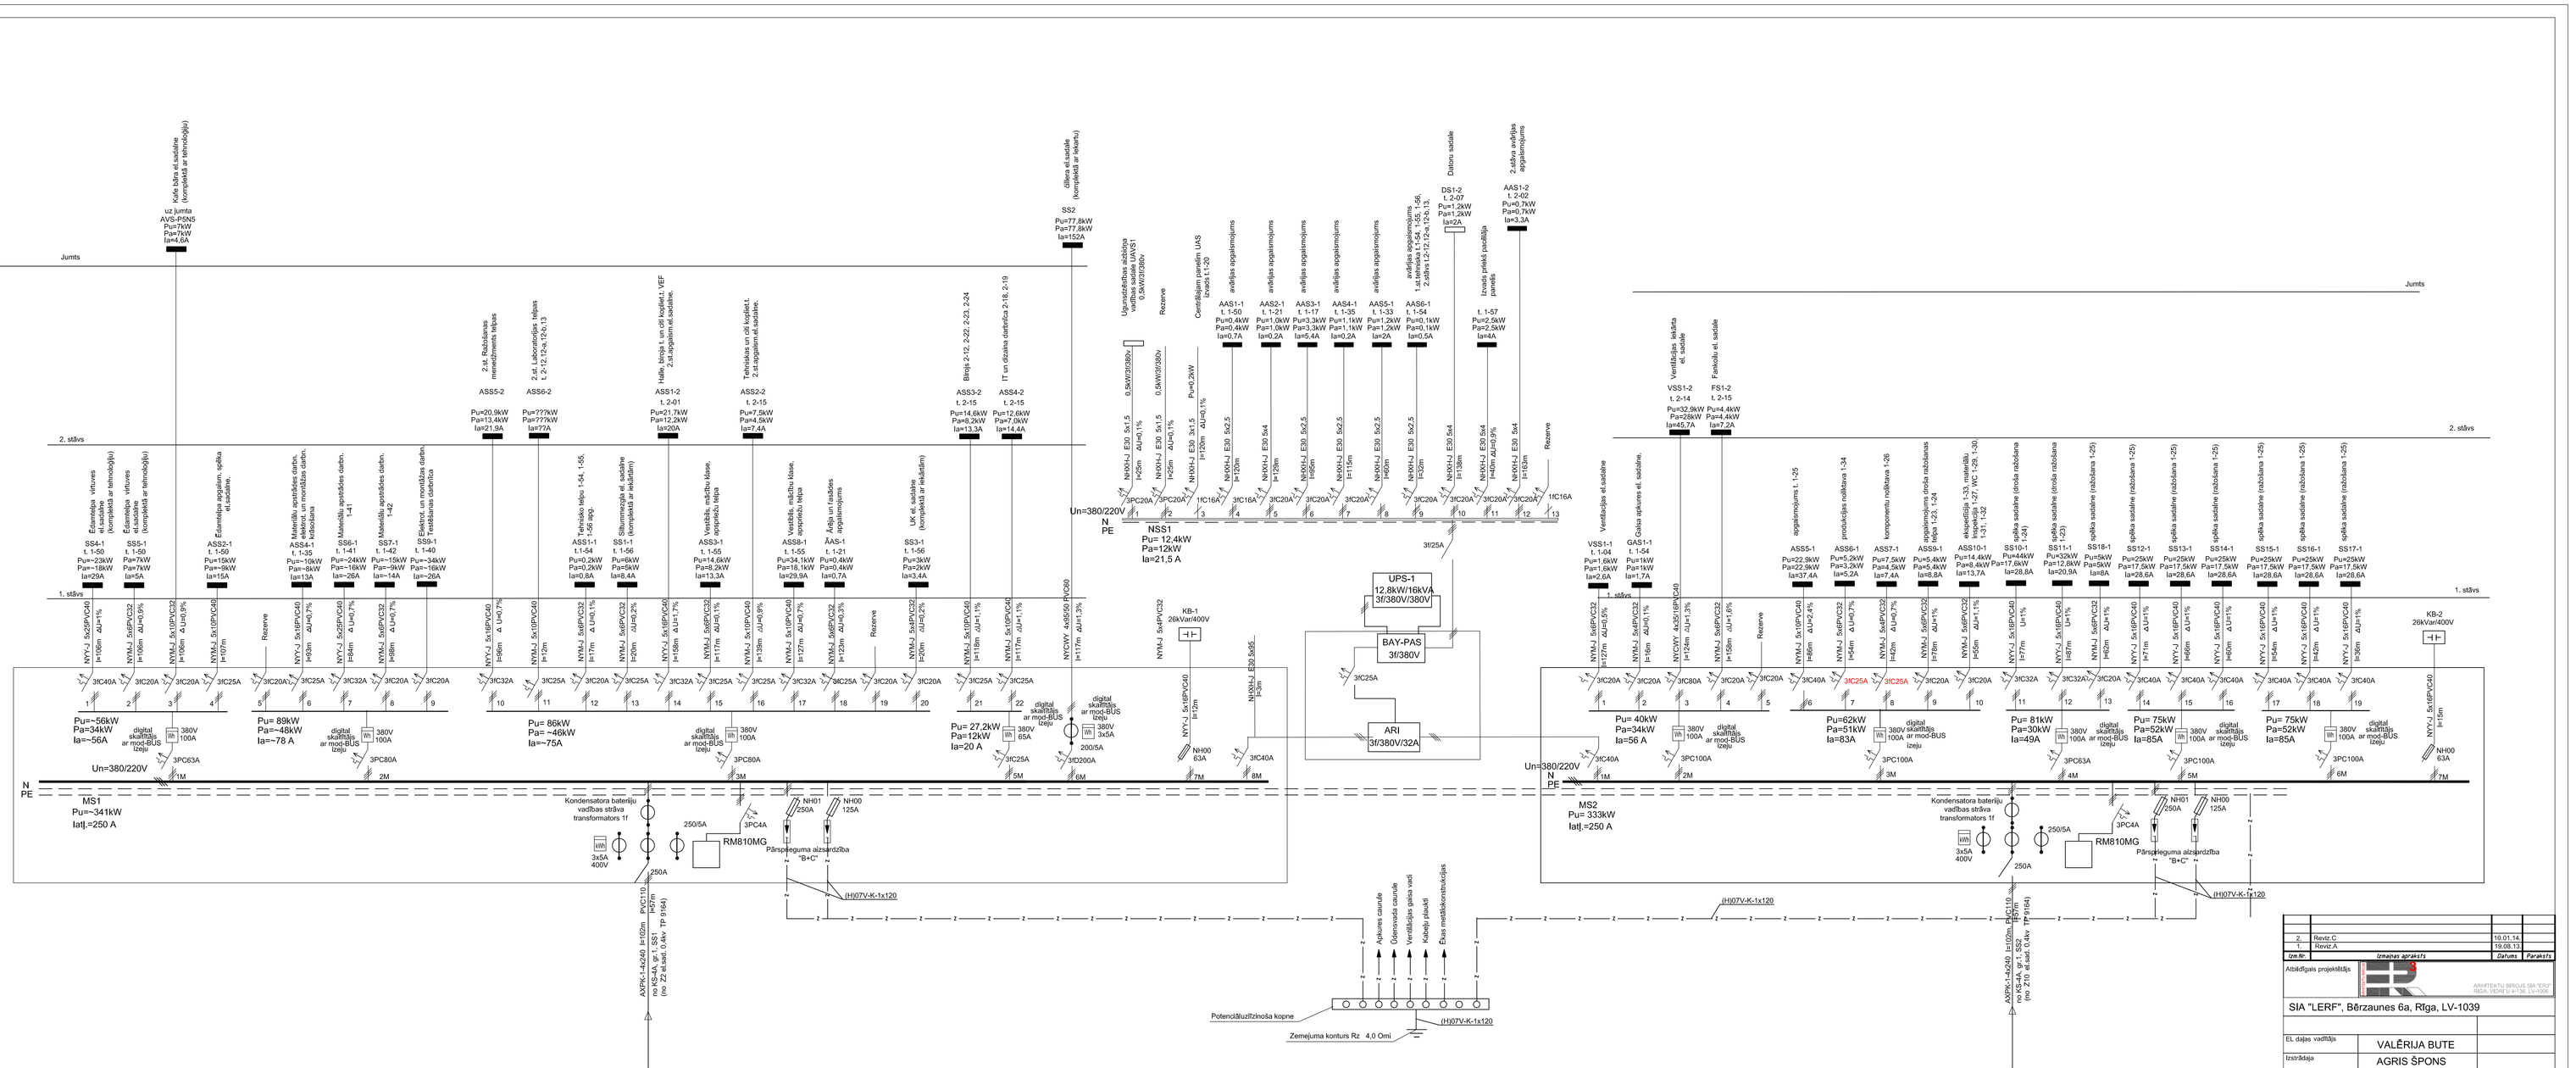
Jumts
2. stāvs
1. stāvs
Un=380/220V
N
PE
MS1
Pu=~341kW
Iaātj.=250 A
MS2
Pu= 333kW
Iaātj.=250 A
NSS1
Pu= 12,4kW
Pa=12kW
Ia=21,5 A
UPS-1
12,8kW/16kVA
3f/380V/380V
BAY-PAS
3f/380V
ARI
3f/380V/32A
Ugunsdzēsības aizbīdņa vadības bloks 0,5kW/3f380v
Rezerve
Centrālajam panelim UAS izvads I-1-20
Ventilācijas sadaļa el. sadaļai
Vārtiņu el.sadaļa
Ārsienu apšures el. sadaļa
Ventilācijas sadaļa el. sadaļai
Ārsienu el. sadaļai
Ķēķa bāra el.sadaļai (Komplektēt ar tehnoloģiju)
uz jumta AVS-P5N5
Pu=7kW
Pa=7kW
Ia=6,4A
Dīzeļa el.sadaļa (Komplektēt ar tekstu)
SS2
Pu=77,8kW
Pa=77,8kW
Ia=152A
Ēdamtelpa - ratiņveida el.sadaļa ar tehnoloģiju
Ēdamtelpa - ratiņveida el.sadaļa (komplektēt ar tehnoloģiju)
Ēdamtelpa apgaismo. spēka rozetes
Mantrūšu apstrādes darbn. elektrot. un montāžas darbn. rūdītavā
Mantrūšu apstrādes darbn.
Mantrūšu gatavības darbn.
Elektrot. un montāžas darbn. rūdītavas darbtelpa
2.a. Rūdīšanas mēbeļlīnijas klātiene
2.a.d. Laboratorijas telpas t. 0-12;12-a;12-b;13
Hidro. ārstēja t. un cit kopīgiet.t. VEF 2.ā.stāvā
2.ā.stāvā
Tehniskais un cilt.kopīgiet.t. 2.ā.stāvā
2.ā.stāvā
Ventilāc. mēbeļu klases, apspiedēju telpa
Ventilāc. mēbeļu klases, apspiedēju telpa
Ventilāc. mēbeļu klases, apspiedēju telpa
Ārējo un tualetes apgaismojums
Bēniņi 2-12; 2-22; 2-23; 2-24
IT un dizaina darbtelpa 2-18; 2-19
LVK el. sadaļai (komplektēt ar elektrību)
Ārējais apgaismojums
Ārējais apgaismojums
Ārējais apgaismojums