


ASS5-2
Pu=20,9kW
Pa=13,4kW
Ia=21,9A

NYM-J 5x16PVC40
no MS1-3M, gr-10

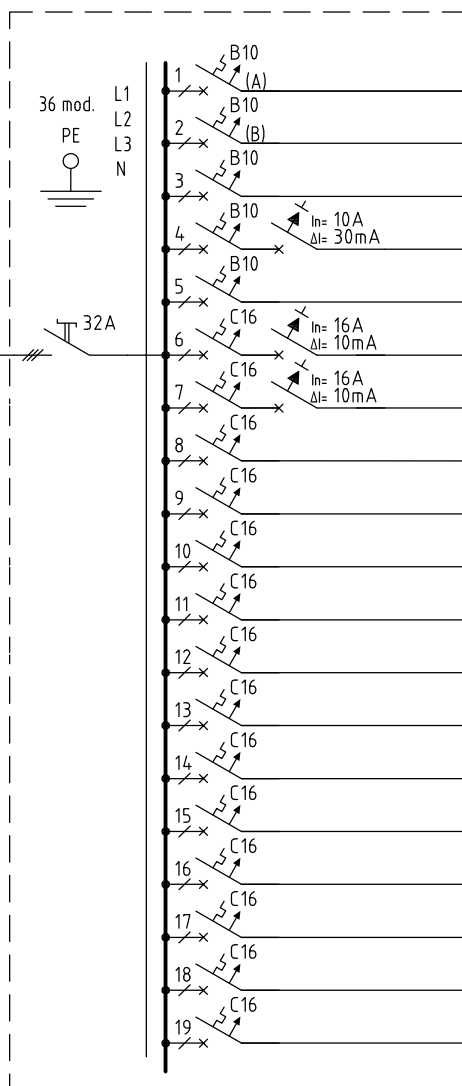

1	NYM-J-4X1,5	0,6kW	L=61m	apgaismojums ražošanas mēdzments 2-11
2	NYM-J-4X1,5	0,5kW	L=69m	apgaismojums ražošanas mēdzments 2-11
3	NYM-J-4X1,5	1,0kW	L=100m	apgaismojums ražošanas mēdzments 2-11
4	NYM-J-3X1,5	0,1kW	L=27m	apgaismojums WC 2-12
5	NYM-J-4X1,5	0,6kW	L=50m	apgaismojums ražošanas mēdzmenta 2-11 kāpnes
6	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=19m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) WC 2-12
7	NYM-J-3X2,5	0,4kW	L=14m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ražošanas mēdzments 2-11 (ledusskapis)
8	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=14m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ražošanas mēdzments 2-11 (tējkanna)
9	NYM-J-3X2,5	1,5kW	L=14m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ražošanas mēdzments 2-11 (mikrovilņu krāsns)
10	NYM-J-3X2,5	1,5kW	L=13m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ražošanas mēdzments 2-11 (trauku mazgājamā mašīna)
11	NYM-J-3X2,5	1,5kW	L=13m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP44) ražošanas mēdzments 2-11
12				rezerve
13	NYM-J-3X2,5	1,5kW	L=29m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11
14	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=40m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11
15	NYM-J-3X2,5	1,5kW	L=29m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11
16	NYM-J-3X2,5	1,8kW	L=40m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11
17	NYM-J-3X2,5	1,2kW	L=52m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11
18	NYM-J-3X2,5	2,0kW	L=59m	rozetes ar zemējuma spailēm (IP20) ražošanas mēdzments 2-11 telpu uzkopšanai
19				rezerve

2.	Reviz.C	10.01.2014.	
1.	Reviz.A	15.08.2013.	
Izm.Nr:	Izmaiņu apraksts:	Datums:	Paraksts:
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div><div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div></div>	
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039			
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE		
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS		
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde		Pasūt. Nr. L/12-27	
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija	TP
		Lapa	EL-32
		Merogs	M 1:100
Fails		Arh.reg. Nr.	
Rasejums Sadales ASS5-2 principālā elektroshēma		Datums 10.01.2014.	