


| Pāļu specifiskācija | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Izmēri (mm) | Pāļu garums (m) | Stieņojums | Pāļu skaits (gab) | Nesitēspēja Piezīmes |
| 300x300 | 15,50 | 4" 14 B500B | 118 | 700 kN |
| 300x300 | 15,50 | 4" 22 B500B | 50 | 700 kN |
| | | Kopā | 168 | |

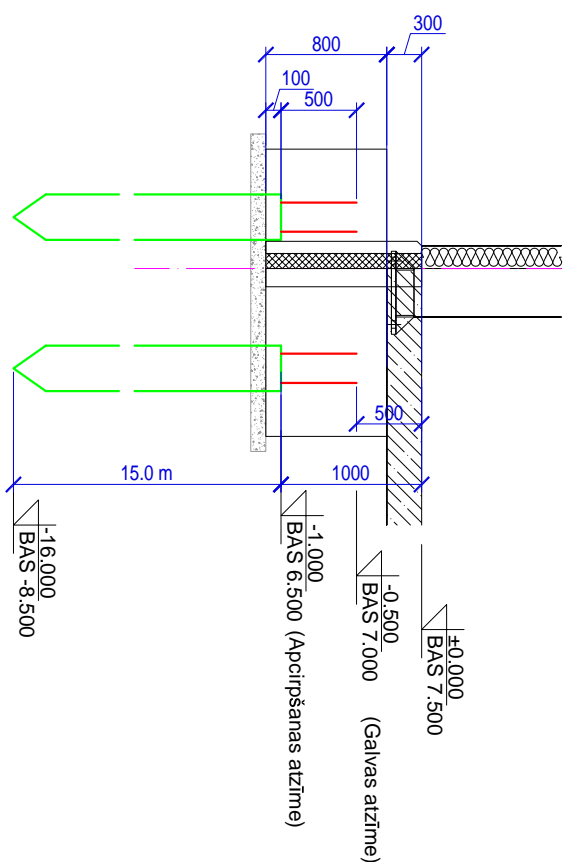

Apzīmējumi:

- Dēmanais pālis 300x300, stiegtuvais 4' 14, pāļa galvas atzīme -0,50/-0,50m - ABS 7' 000 m (16 gab.) Pāļa apcirpšanas atzīme -1,000
- Dēmanais pālis 300x300, stiegtuvais 4' 22, pāļa galvas atzīme -0,50/-0,50m - ABS 7' 000 m (49 gab.) Pāļa apcirpšanas atzīme -1,000
- Dēmanais puses pālis 300x300, stiegtuvais 4' 14, pāļa galvas atzīme -0,50/-0,50m - ABS 7' 700 m (2 gab.) Pāļa apcirpšanas atzīme -1,000
- Dēmanais puses pālis 300x300, stiegtuvais 4' 22, pāļa galvas atzīme -0,50/-0,50m - ABS 7' 000 m (1 gab.) Pāļa apcirpšanas atzīme -1,000.

Piezīmes:

1. Vērtējuma pierzieme šādi jāpilda: 0-1;
2. Pirmā sāva līris galds izzieme 5000 atbilst BAS +7-500;
3. Kopējais pāļu skaits 168 pāļi;
4. Pāļajamais apkrēna garenspēks uz pāļi (pāļa apkrēna neespieja 700 kN);
5. Pāļu izgatavoti no betona - C25/50, pāļu garums 15,5m;
6. Pāļu garumu pierzieme pāļu izmēģinājuma pāļu gabardus;
7. Pāļu izmēģinājuma pāļu pierziemešana amura tilp, dzīšanas procedūrai pārbaudus progaram saskatoti ar projekta autoru. Rezultātus iesnēgi projekta autoriem;
8. Pāļu, kuriem nav dota pierzieme pie astīm, centrs atrodas asu kruspūdnā.

[illegible]