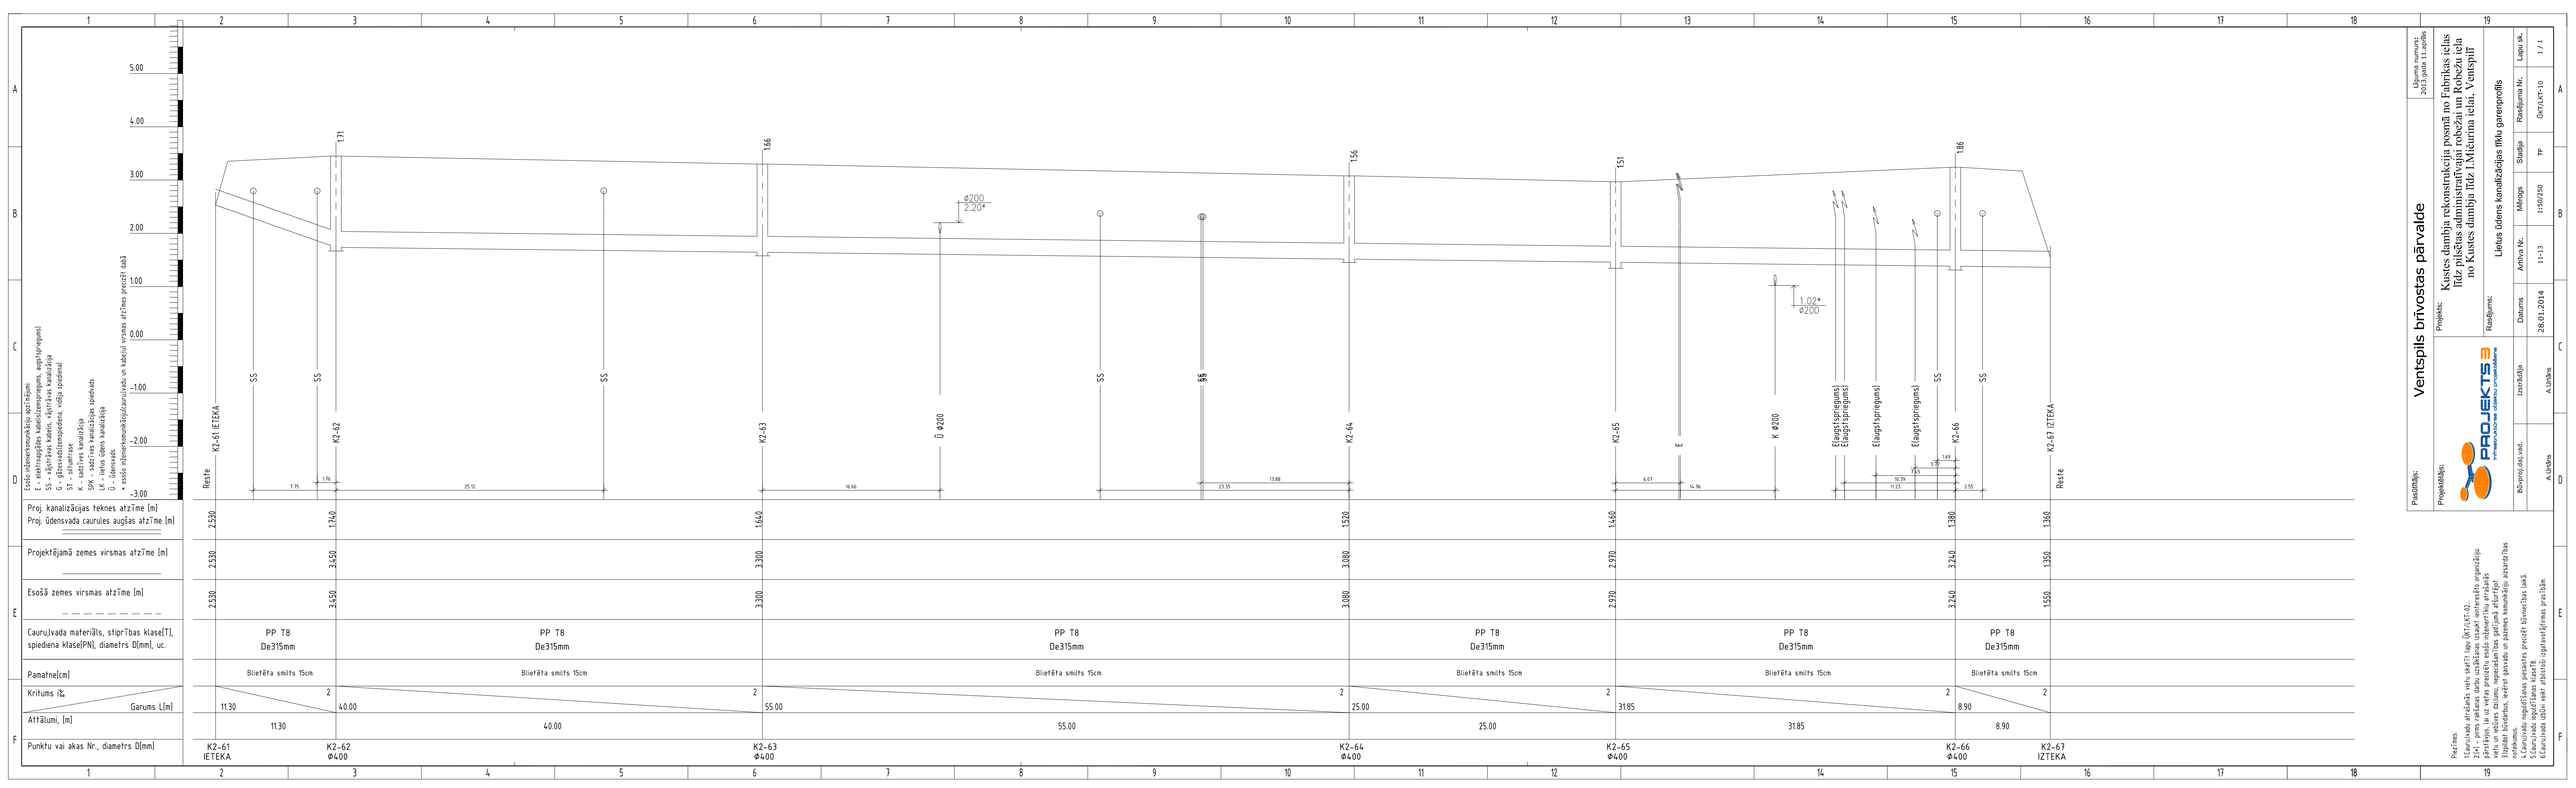

Līdzās ūdensvadam paredzēti:
E - ekshumējošs kabelizmeklējums, augšizmeklējums)
SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
GS - gāzesvadizemesdzeļa, vaļēja spraudņa
G - gāzesvads
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LŪ - lietus ūdens kanalizācija
V - ūdensvads
* virsa attiecināma uz kanalizācijas/cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes precīzāk esošā

Līguma numurs:
2013.gada 11.aprīlis

Pasūtītājs:
Ventspils brīvostas pārvalde

Projektētājs:
PROJEKTS3
INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVES PROJEKTĒŠANA

Projekts:
Kustes dambja rekonstrukcija pasmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Robežu ielā no Kustes dambja līdz I.Mičurina ielai, Ventspilī

Rasējums:
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garenprofils

Izstrādāja		Datums	28.01.2014	Lapu sk.	1 / 1
Rūpnīcā pārbaudīja		Arhīva Nr.	11-13	Rasējuma Nr.	ŪKT/LAT-10
Apstiprināja	A.Ūdrītes	Mērogs	1:50/250	Stadija	TP

Piezīmes:
1.Cauruļvada atrādais vietu skatīt lapā ŪKT/LAT-02.
2.Pirms cauruļvada ierakšanas veikt esošo komunikāciju izpēti un precizēt to atrašanās vietu un dziļumu, nepieciešamības gadījumā atjaunot.
3.Cauruļvada montāžas laikā ievērot ražotāja norādījumus.
4.Cauruļvada montāžas laikā ievērot spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos.
5.Cauruļvada pārbaudes pieņemšanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.