Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	K2-1	K2-2*	Izlaide 1	G1-1	K2-2*	KK-6	K2-2*	G1-3	K2-3	G1-2	K2-3	K2-4	K2-4.1	Izlaide-3	G1-4	K2-5	G1-5	K2-5
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	1.98	1.90	2.14	1.79	1.90	1.96	1.90	2.00	2.42	2.29	2.42	2.58	2.16	2.16	1.88	2.82	2.68	2.82
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	1.98	1.90	2.14	1.79	1.90	1.96	1.90	2.00	2.42	2.29	2.42	2.58	2.16	2.16	1.88	2.82	2.68	2.82
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	0.28	0.12 -0.40	-0.43	0.79	0.72	0.27	0.22	1.15	1.11	1.29	1.11	1.15 1.13	-0.55	-0.69	1.39	1.35	1.68	1.60
CAURULES TEBŪVES DZIĻUMS	1.70	1.68 1.38	2.57	1.00	1.18	1.69	1.68	0.85	1.31	1.00	1.31	1.43 1.03	2.71	2.85	0.49	1.47	1.00	1.22
SLĪPUMS GARUMS (m)		0.0039 14.6	0.0032 10.9		0.0000 3.7		0.0051 9.1		0.0032 13.2		0.0129 14.0		0.0059 4.2	0.0076 18.1		0.0032 11.5		0.0213 3.7
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 OD200 - 25.5m			PP SN8 OD200 - 3.7m		PP SN8 OD200 - 9.1m		PP SN8 OD200 - 13.2m		PP SN8 OD200 - 14.0m		PP SN8 OD400 - 22.3m			PP SN8 OD200 - 11.5m		PP SN8 OD200 - 3.7m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)		14.6	10.9		3.7		9.1		13.2		14.0		4.2	18.1		11.5		3.7
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS		134°																

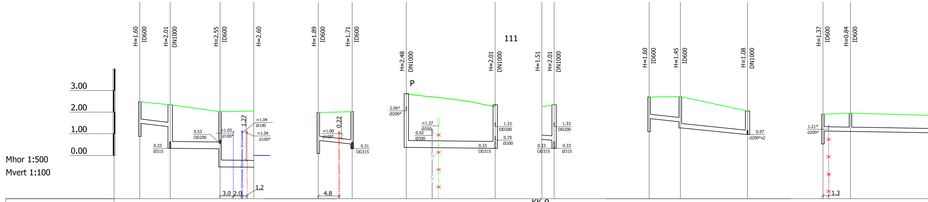

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-6	K2-6	K2-7	Izlaide 2	G1-7	K2-7	K2-6/1	K2-6	K2-6	G1-8	K2-6/3	K2-6/2	G1-9	K2-8	K2-10
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.48	2.34	2.02	2.05	1.98	2.02	2.85	2.34	2.25	2.70	2.72	2.05	1.90	1.95	1.82
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.48	2.34	2.02	2.05	1.98	2.02	2.85	2.34	2.25	2.70	2.72	2.05	1.90	1.95	1.82
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	1.48	1.33 0.33	0.31 -0.53	-0.55	0.69	0.53	0.37	0.33	0.74	1.70	1.56 1.27	0.97	1.13	1.11	1.03
CAURULES TEBŪVES DZIĻUMS	1.00	1.01 2.01	1.71 2.53	2.60	1.29	1.49	2.48	2.01	1.51	1.00	1.16 1.45	1.08	0.77	0.84	0.79
SLĪPUMS GARUMS (m)	0.0214 7.0	0.0020 19.3			0.0200 7.8		20.5 0.0020		0.0130 2.8	0.0200 7.2	0.0193 15.5		0.0200 6.3	0.0032 23.8	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 OD200 - 7.0m	PP SN8 OD315 - 19.3m			PP SN8 OD200 - 7.8m		PP SN8 OD315 - 20.5m		PP SN8 OD200 - 2.8m	PP SN8 OD200 - 22.7m			PP SN8 OD200 - 30.1m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm				Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīdītās smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	7.0	11.5	7.8		7.8		20.5		2.8	7.2	15.5		6.3	23.8	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS		142°	128°												

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transējas sagatavošanu, caurumu ieguldīšanu un transējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un nemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, ģeneroprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" tekošiši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m, siltumtrase 1,20-1,40m, drenāža - 1,2-1,4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un galvavu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Būvniecības ierosinātājs:	Objekts:	SIA "BM-projekts"
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE	**Ostas ielas pārbūve posmā no Jūras ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**	Būvj.reģ.Nr. 7008-RA2
Reģ. Nr. 90000284605		Upesgrīvas iela 16,
„Jūras iela 19, Ventspils, LV-3601		Rīga, LV-1002
Amats / Vārds, uzvārds / Paraksts / Datums	Adrese: Ostas iela, Ventspils	Tālr.: +371 29762257
		©All rights reserved
		Objektīvajiem datiem ir juridisku Biumu
	Lapas nosaukums:	Lāpas Nr.: 6.1.1.0715001-53
UKT vad. Ingars Timofejevs 30.03.2021	**Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofili**	Atrka Nr.: BM-V-2021/9
Izstrādāja Ingars Timofejevs 30.03.2021		Mērogs: 1:100; 1:500

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		UKT	6

A3.0